


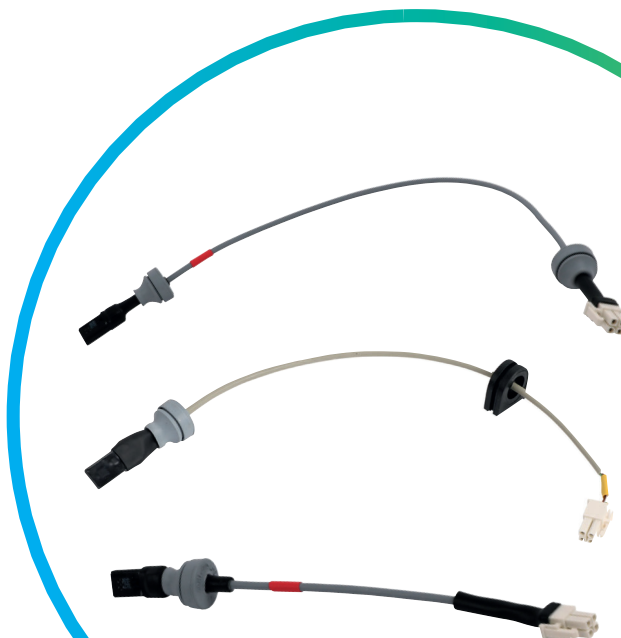

Nordic EcoNordic

ART.NR. 120795, 120914, 120915, 121542

NO**MONTERINGSVEILEDNING**

Fukt- og temperaturføler

SV**MONTERINGANVISNING**

Fukt- och temperaturgivare

EN**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

RH and temperature sensor

NO

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV

*Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

EN

*Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



FARE!

- Før døren åpnes: Må produktet settes i service-modus og gjøres strømløst p.g.a. at aggregatet inneholder elementer som ikke må berøres når de er varme.
Se brukerveiledning for Flexit GO.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:



FARA!

- Innan dörren öppnas: Produkten måste sättas i servisläge och göras strömlös på grund av att aggregatet innehåller element som inte får beröras när de är varma.
Se bruksanvisning för FlexitGO.

EN

Important safety instructions:



DANGER!

- Before opening the door: The product must be set to service mode and powered off because the unit contains elements that must not be touched when hot.
Refer to the user manual for FlexitGO.

NO



FARE!

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

SV



FARA!

Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackperson.

EN




DANGER!

All electrical connections must be carried out by qualified electricians.

Nordic KS3


NO TIPS: Du behøver T20

- Ta av døra på aggregatet for å få bedre tilgang.
- 1. Fjern dekkelet til elrommet.
- 2. Ta ut kontakten til vifta og dra ut kabelgjennomføringen
- 3. Fjern fukt-/temp.føler.
- Monter ny fukt-/temp.føler. Følg de forrige trinnene i motsatt rekkefølge.

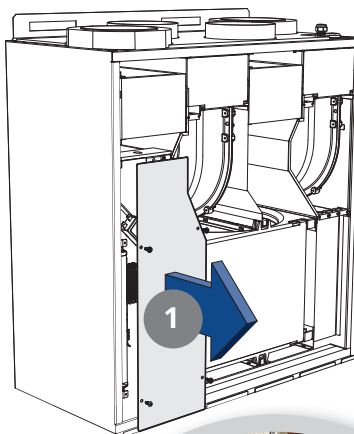

SV TIPS: Du behöver T20

- Ta av dörren på aggregatet för att få bättre tillgång.
- 1. Ta bort höljet till elrummet.
- 2. Koppla ur kontakten till fukt-/temp.givaren och dra ut kabelgenomföringen
- 3. Ta bort fukt-/temp.givaren
- Montera den nya fukt-/temp.givaren. Följ de föregående stegen i omvänd ordning.

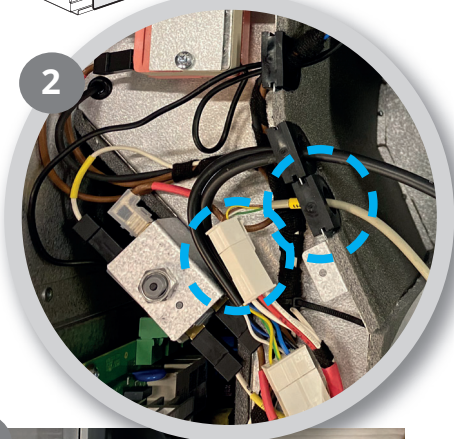

EN TIP: You need T20


- Remove the door of the unit to provide better access.
- 1. Remove the cover of the electrical compartment.
- 2. Unplug the sensor and pull out the cable bushing
- 3. Remove the sensor
- Fit the new sensor. Following the previous steps in reverse order.



Nordic CL2/3/4


NO TIPS: Du behøver T20 

- Åpne døra på aggregatet.
- 1. Fjern dekkelet til elrommet.
- 2. Koble fra kontakt till fukt-/temp.føler og fjern den fra aggregatet.
- Monter ny fukt-/temp.føler. Følg de forrige trinnene i motsatt rekkefølge.

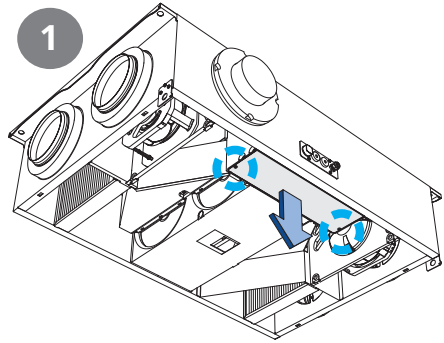

SV TIPS: Du behöver T20 

- Öppna dörren på aggregatet.
- 1. Ta bort höljet till elrummet.
- 2. Koppla ur kontakten till fukt-/temp.givaren och avlägsna den från aggregatet.
- Montera den nya fukt-/temp.givaren. Följ de föregående stegen i omvänd ordning.

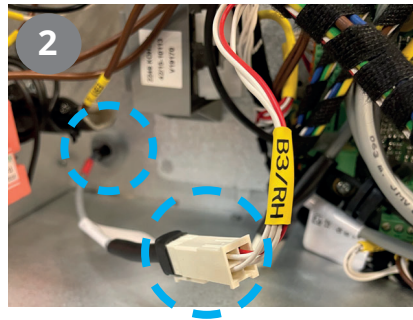

EN TIP: You need T20 


- Open the door of the unit.
- 1. Remove the cover of the electrical compartment.
- 2. Unplug the sensor and remove it from the unit,
- Fit the new sensor. Follow the previous steps in reverse order.

Nordic S2/S3

NO TIPS: Du behøver T20

- Åpne døra på aggregatet.
- 1. Fjern dekelet til elrommet.
- 2. Trekk ut elbrettet for bedre tilgang til koblingsrommet.
- 3. Koble fra kontakt till fukt-/temp.føler og fjern den fra aggregatet.
- Monter ny fukt-/temp.føler. Følg de forrige trinnene i motsatt rekkefølge.


1

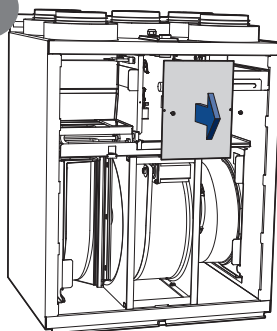

SV TIPS: Du behöver T20

- Öppna dörren på aggregatet.
- 1. Ta bort höljet till elrummet.
- 2. Dra ut kopplingsplattan för att få bättre tillgång till kopplingsrummet.
- 3. Koppla ur kontakten till fukt-/temp. givaren och avlägsna den från aggregatet.
- Montera den nya fukt-/temp.givaren. Följ de föregående stegen i omvänd ordning.


2

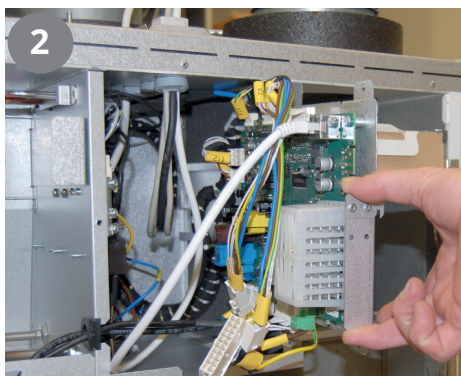

EN TIP: You need T20

- Open the door of the unit.
- 1. Remove the cover of the electrical compartment.
- 2. Pull out the metal tray in order to get better space inside the electrical compartment.
- 3. Unplug the sensor and remove it from the unit.
- Fit the new sensor. Follow the previous steps in reverse order.

3

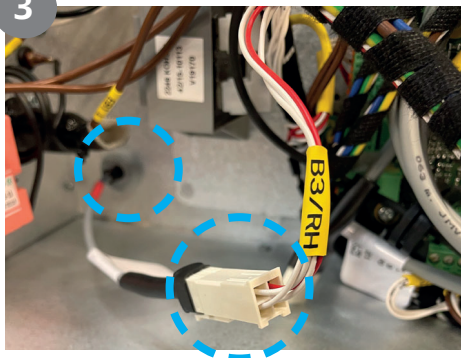

Nordic S4/S7

NO TIPS: Du behøver T20 



- Åpne døra på aggregatet.
- 1. Fjern dekkelet til elrommet.
- 2. Koble fra kontakt till fukt-/temp.føler og fjern den fra aggregatet.
- Monter ny fukt-/temp.føler. Følg de forrige trinnene i motsatt rekkefølge.

SV TIPS: Du behöver T20 

- Öppna dörren på aggregatet.
- 1. Ta bort höljet till elrummet.
- 2. Koppla ur kontakten till fukt-/temp. givaren och avlägsna den från aggregatet.
- Montera den nya fukt-/temp.givaren. Följ de föregående stegen i omvänd ordning.

EN TIP: You need T20 


- Open the door of the unit.
- 1. Remove the cover of the electrical compartment.
- 2. Unplug the sensor and remove it from the unit,
- Fit the new sensor. Follow the previous steps in reverse order.

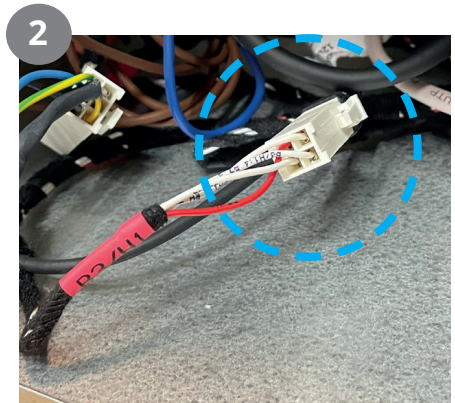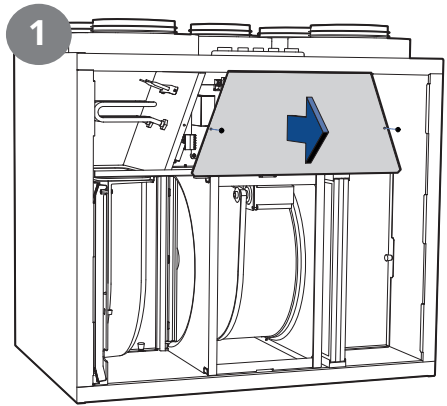

Nordic L6


NO TIPS: Du behøver T20 

1. Fjern dekslet til elrommet.
 2. Koble fra kontakt till fukt-/temp.føler og fjern den fra aggregatet.
- Monter ny fukt-/temp.føler.

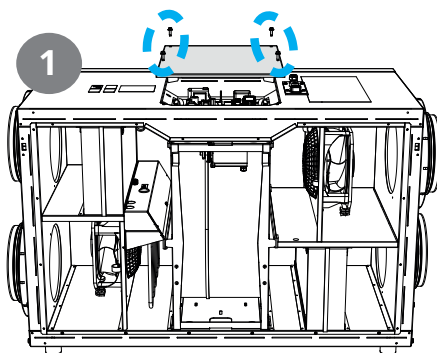

SV TIPS: Du behöver T20 

1. Ta bort höljet till elrummet.
 2. Koppla ur kontakten till fukt-/temp. givaren och avlägsna den från aggregatet.
- Montera den nya fukt-/temp.givaren.

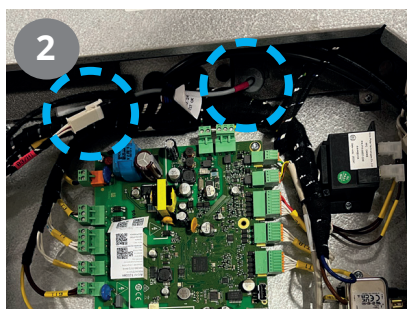

EN TIP: You need T20 

1. Remove the cover of the electrical compartment.
 2. Unplug the sensor and remove it from the unit,
- Fit the new sensor.

NO

Servicemodus

1. Start Flexit GO-appen og koble til produktet du skal utføre service på.
2. Gå inn i meny for service (**Øvrige > Service**)
3. Velg **"Servicemodus"**. Produktet vil nå foreta en kontrollert nedstengning. Dette kan ta noe tid, avhengig av produktets driftsmodus.
4. Skru av allpolig bryter. Service kan nå utføres.

SV

Serviceläge

1. Starta Flexit GO appen och anslut till produkten du ska utföra service på.
2. Gå in på sidan för service (**Övrigt > Service**)
3. Välj **"Serviceläge"**. Produkten vil nu göra en kontrollerad nedstängning. Det kan ta olika lång tid beroende på driftläge.
4. Slå av den allpoliga brytaren. Service kan nu utföras.

EN

Service mode

1. Start the Flexit GO app and select the product you want to service.
2. Enter the service menu (**More > Service**)
3. Select **"Service mode"**. The product will now make a controlled shutdown. The shutdown time depends on the operating mode.
4. Switch off the all-pole switch. Service can now be carried out.




EcoNordic




NO TIPS: Du behøver T20 

1. Åpne døra på ventilasjonsenheten.
 2. Lokaliser plassen hvor fukt-/temp.føler er plassert.
 3. Koble fra kontakt til fukt-/temp.føler og fjern den fra aggregatet.
- Monter ny fukt-/temp.føler.
 - Følg de forrige trinnene i motsatt rekkefølge.

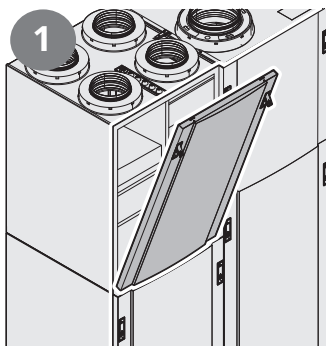


SV TIPS: Du behöver T20 

1. Öppna dörren på ventilationsenheten.
 2. Lokalisera platsen där fukt-/temp. givaren är placerad.
 3. Koppla ur kontakten till fukt-/temp. givaren och avlägsna den från aggregatet.
- Montera den nya fukt-/temp.givaren.
 - Följ de föregående stegen i omvänd ordning.

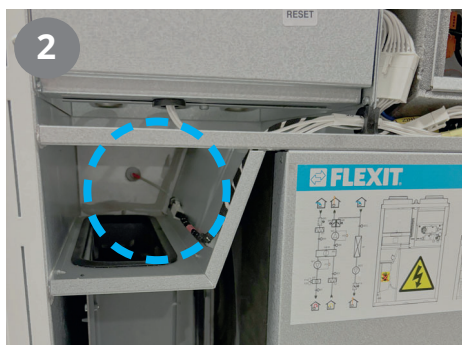

EN TIP: You need T20 

1. Open the door of the ventilation unit.
 2. Locate the place where the sensor is mounted.
 3. Unplug the sensor and remove it from the unit.
- Fit the new sensor.
 - Follow the previous steps in reverse order.

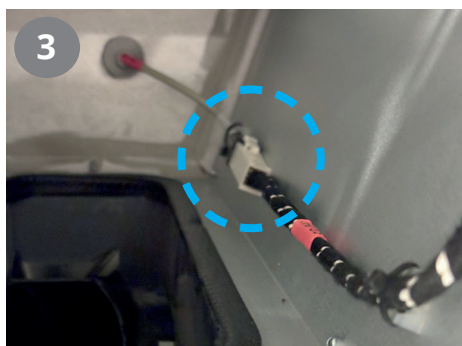



Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no