

120782-01 CTRL 0,65
2023-04

LOKAL BEHOVSTYRING - Styring med sensor til forskellige zoner
Tilbehør: Kontrolpanel + regulator + trykføler + CO₂/fugtsensor + spjæld
Resultat: Øget luftmængde i zoner, der har behov, for det

PAIKALLINEN TARVEOHJAUS - Ohjaus, jossa on anturi eri alueille
Tilbehør: Objektspaneeli + Säädin + painekäyt + CO₂/kosteusanturi + ilmapelti
Varusteet: Objektspaneeli + säädin + painekäyt + CO₂/kosteusanturi + ilmapelti
Tulos: Ilmanvärän kasvu alueilla, joilla tarvitaan



LOCAL DEMAND CONTROL - Sensor control for different zones
Accessories: Control panel + controller + pressure sensor + CO₂-sensor/
humidistat + damper
Resultat: Økad luftmængde i de zoner som har behov

LOKAL BEHOVSTYRING - Styring med sensor for ulike soner
Tilbehør: Syrepanel + regulator + trykføler + CO₂/fukteter + spjæld
Resultat: Økt luftmengde i soner som har behov


PAIKALLINEN TARVEOHJAUS - Ohjaus, jossa on anturi eri alueille
Tilbehør: Manoverpaneeli + säädin + painekäyt + CO₂/kosteusanturi + ilmapelti
Varusteet: Objektspaneeli + säädin + painekäyt + CO₂/kosteusanturi + ilmapelti
Tulos: Ilmanvärän kasvu alueilla, joilla tarvitaan





LOCAL DEMAND CONTROL - Sensor control for different zones
Accessories: Control panel + controller + pressure sensor + CO₂-sensor/
humidistat + damper
Resultat: Økad luftmængde i de zoner som har behov

CTRL 0,65

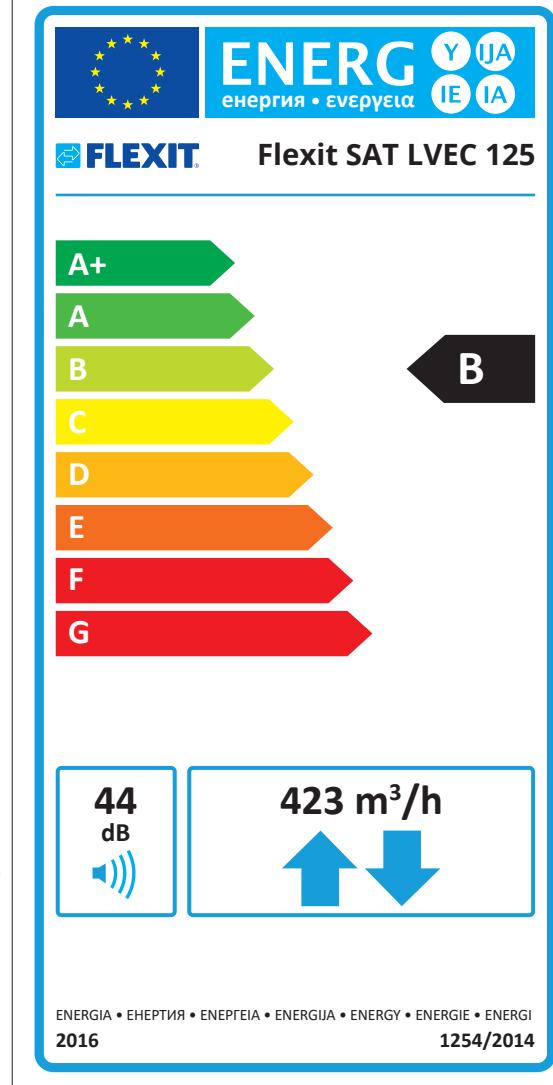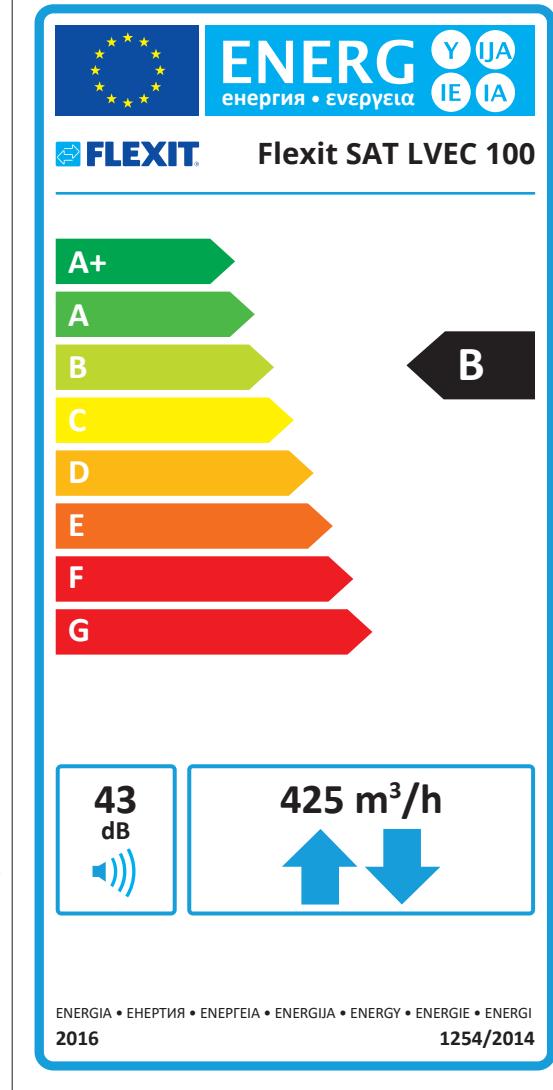

CTRL 1,0

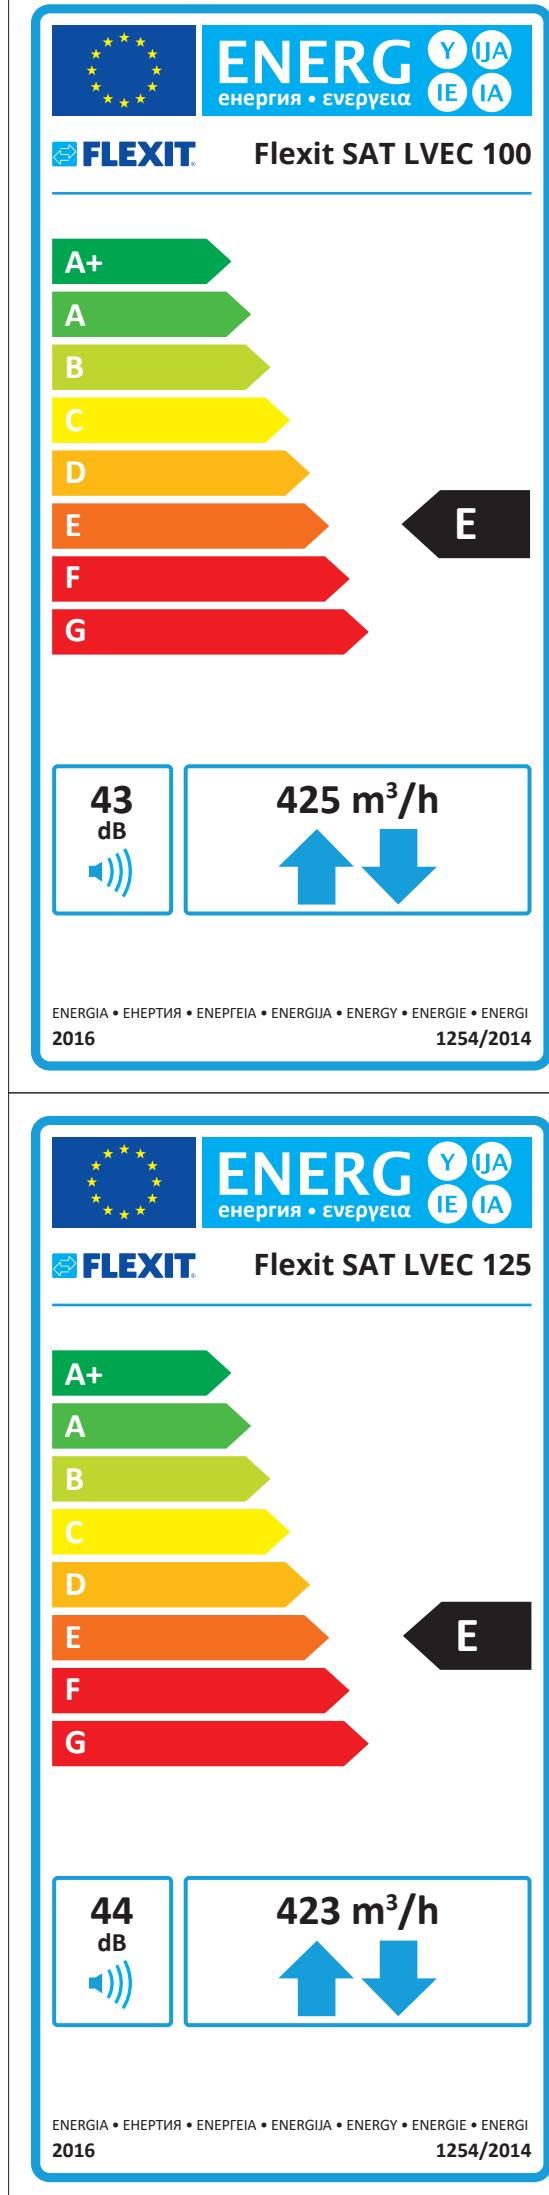

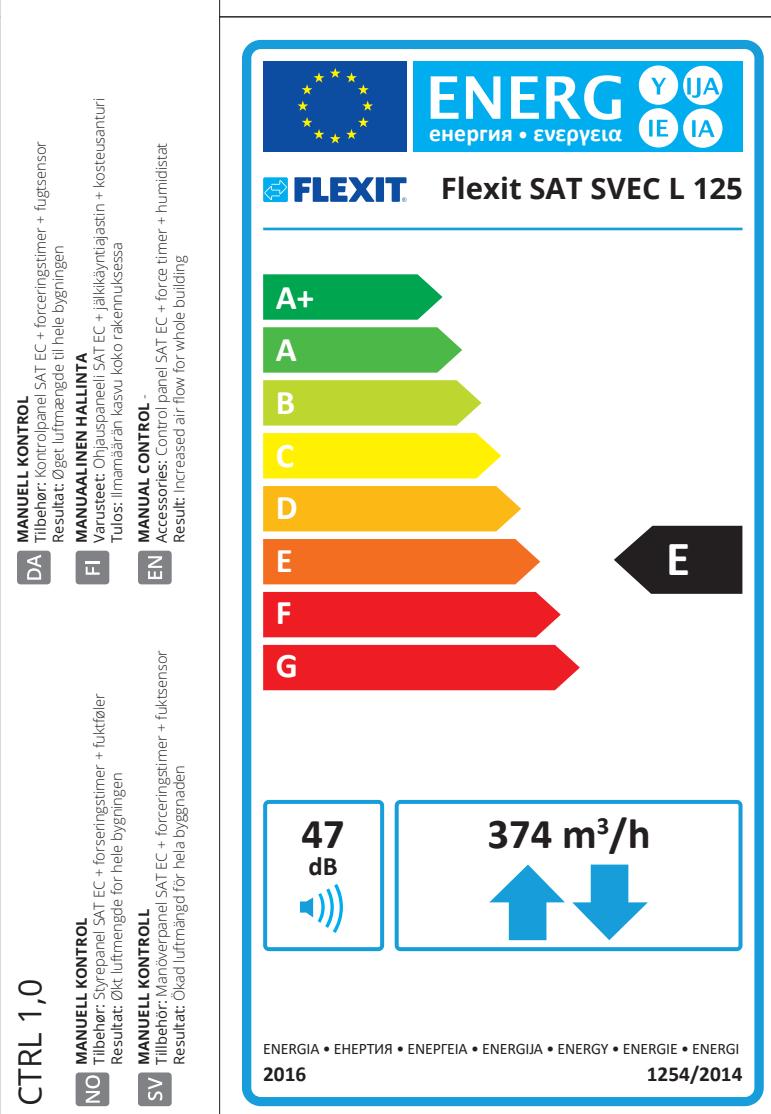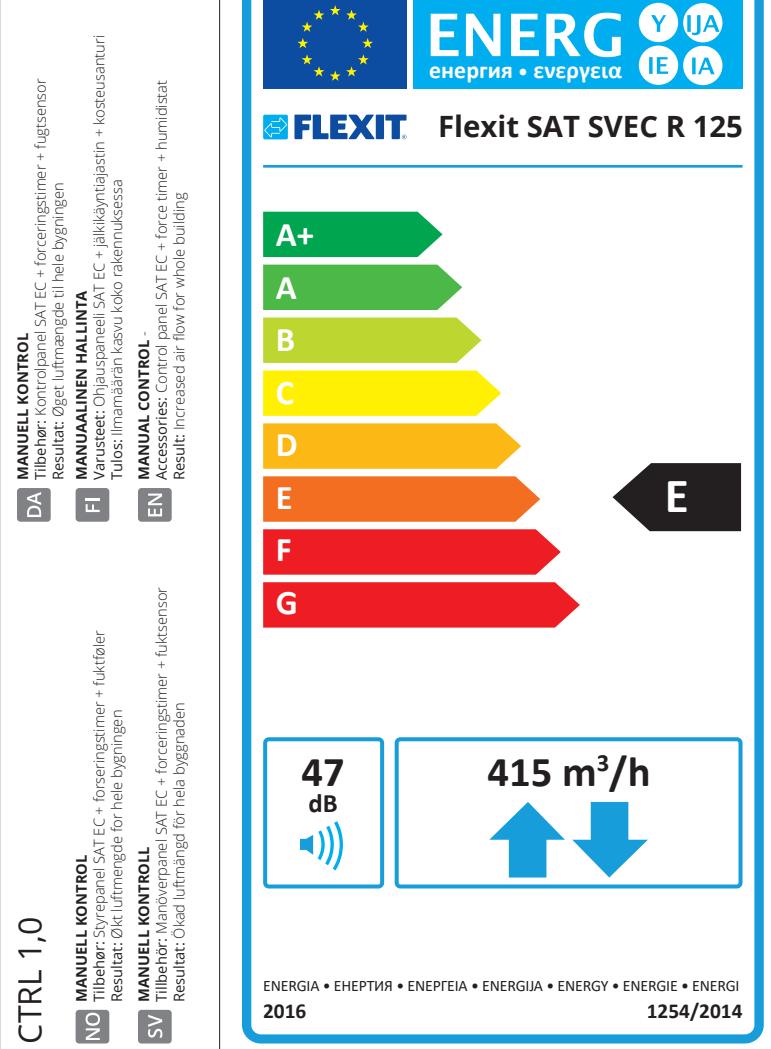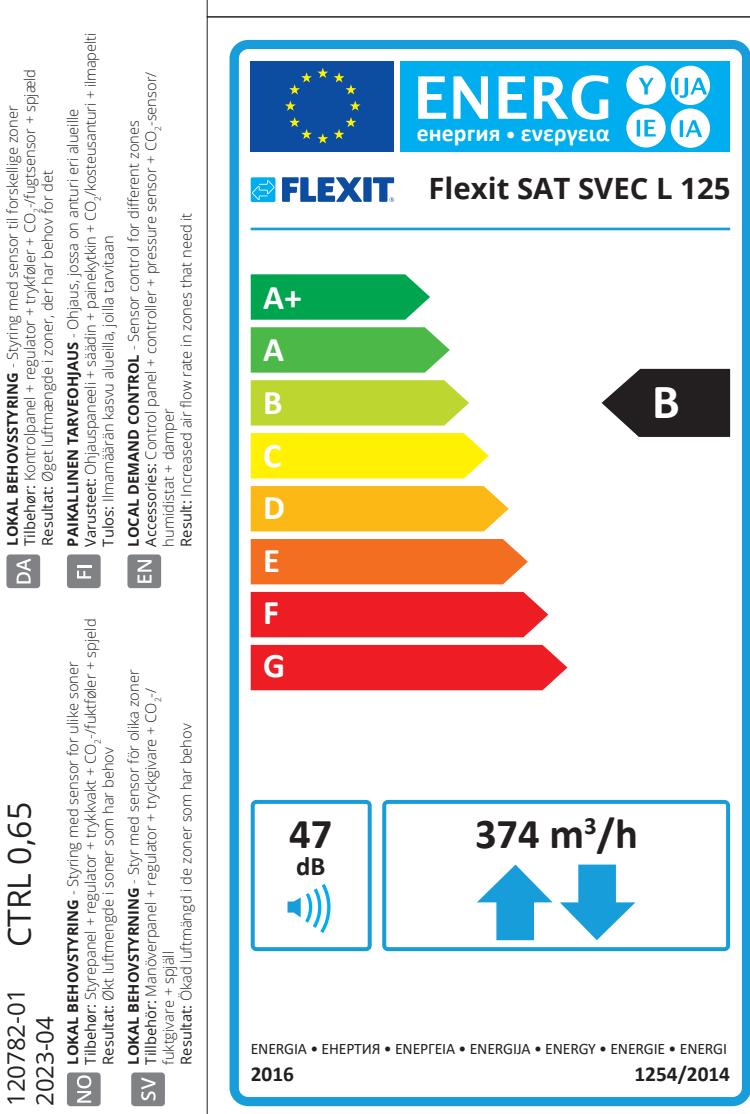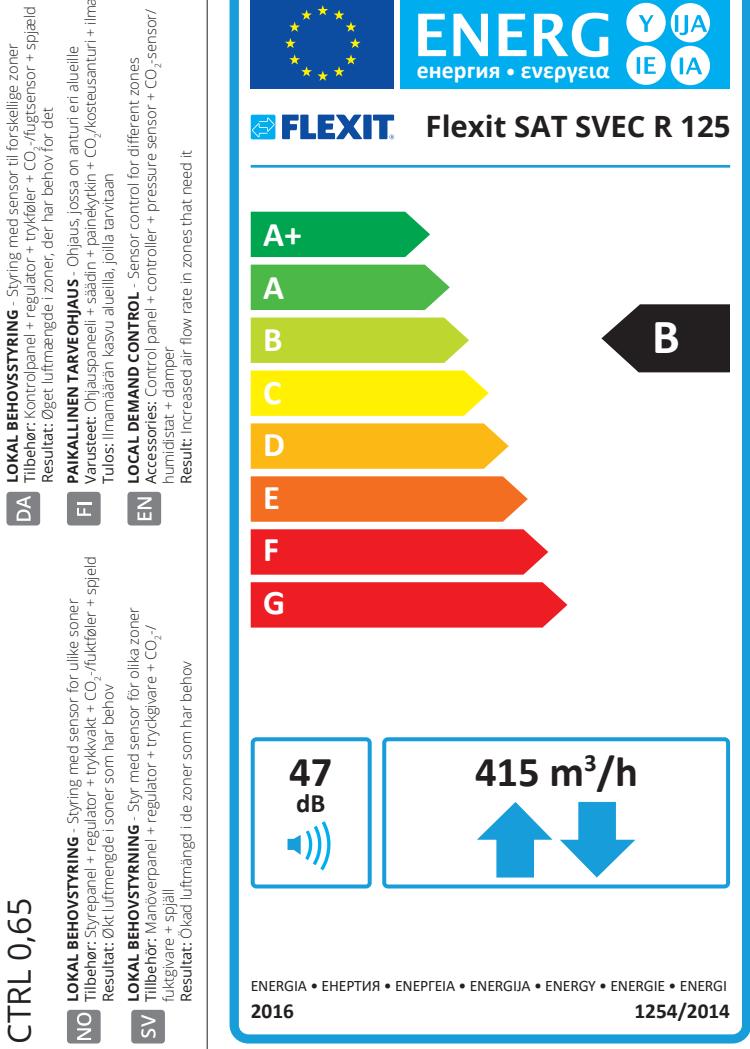


120782-01
2023-04

LOKAL BEHOVSTYRING - Styring med sensor for ulike soner
Tilbehør: Styrepanel + regulator + trykkteller + CO₂ / fugtsensor + spjæld
Resultat: Øget luftmångde i zoner, der har behov for det

PAIKALLINEN TARVEOHJAUS Ohjaus, jossa on anturi eri alueille
Varusteet: Ohjauspaineeli. Säädin + paineleisti + CO₂ / kosteusanturi + ilmapelti
Tulos: Ilmanväären kasvu alueilla, joilla tarvitaan

LOKAL DEMAND CONTROL Sensor control for different zones
Accessories: Control panel + controller + pressure sensor + CO₂-sensor/
humidistat + damper
Resultat: Increased air flow rate in zones that need it

DA
FI
EN
NO
SV

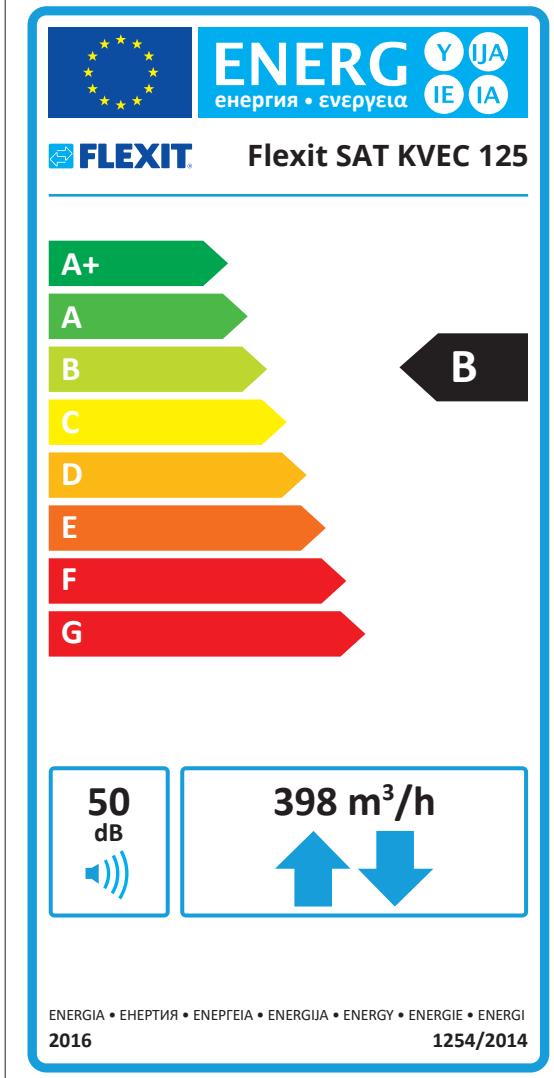

CTRL 1,0

MANUELL KONTROL
Tilbehør: Kontropanel SAT EC + forceringstimer + fugtsensor
Resultat: Øget luftmångde til hele bygningen

MANUAALINEN HALLINTA
Varusteet: Ohjauspaineeli SAT EC + ilmälukityntäistin + kosteusanturi
Tulos: Ilmanväären kasvu koko rakennuksessa

MANUAL CONTROL
Tilbehør: Manoverpaneeli SAT EC + force timer + humidistat
Resultat: Increased air flow for whole building

DA
FI
EN
NO
SV

