



ProNordic

ART.NR. 118655

SV

MONTERINGSANSVISNING

Eftervärmebatteri, elektriskt



Dokument med mer information om ventilationsaggregatet samt tillbehör så som ventil och ventilmotor följer med respektive produkt, eller finns att ladda ner på Flexits hemsida: www.flexit.se

*Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

Innehåll

1. Montering av elektriskt eftervärmebatteri.....6

2. S300R, L310R, L350R.....7

3. Konfiguration 10

Symboler



FARA! När ett textfält har den här färgen innebär det att livshotande eller allvarlig personskada kan bli konsekvensen om inte anvisningarna följs.



FÖRSIKTIG! När ett textfält har den här färgen innebär det att dålig nyttjandegrad eller drifttekniska nackdelar för produkten kan bli konsekvensen om inte anvisningarna följs.



VARNING! När ett textfält har den här färgen innebär det att materiell skada kan bli konsekvensen om inte anvisningarna följs.



INFO! När ett textfält har den här färgen innebär det att det innehåller viktig information.




SÄKERHETS- ANVISNINGAR



- För att undvika risken för brand, elektriska stötar eller skador ska alla säkerhetsanvisningar och varningstexter läsas innan aggregatet tas i bruk.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en fackman.
- Om det uppstår skador på strömkabeln ska denna bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceagent eller motsvarande kvalificerad person.
- Aggregatet får inte användas till frånluft av brännbara eller lätt-antändliga gaser.
- Det är installatörens ansvar att säkerställa en övergripande säkerhets- och funktionsbedömning av anläggningen.
- Innan man utför service eller underhåll inklusive rengöring, måste strömmen till aggregatet stängas av:
 1. Stäng av aggregatet i följande meny på handterminalen: "Startsida > OMKOPPLAR SERVICE" - välj AV.
 2. Vänta tills aggregatet har stannat (kan ta upp till 3 minuter).
 3. Stäng av arbetsbrytaren.


1. Montering av elektriskt eftervärmebatteri

1

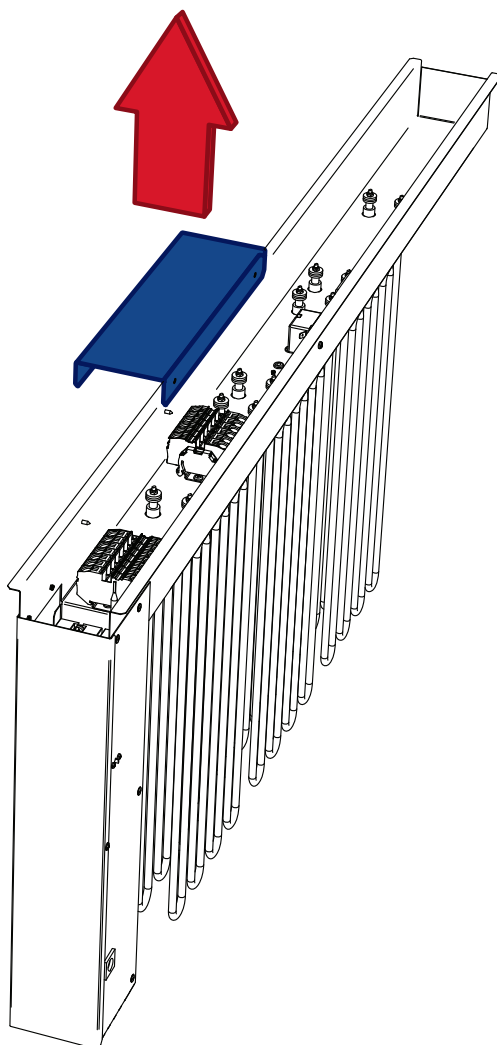



2. S300R, L310R, L350R

2

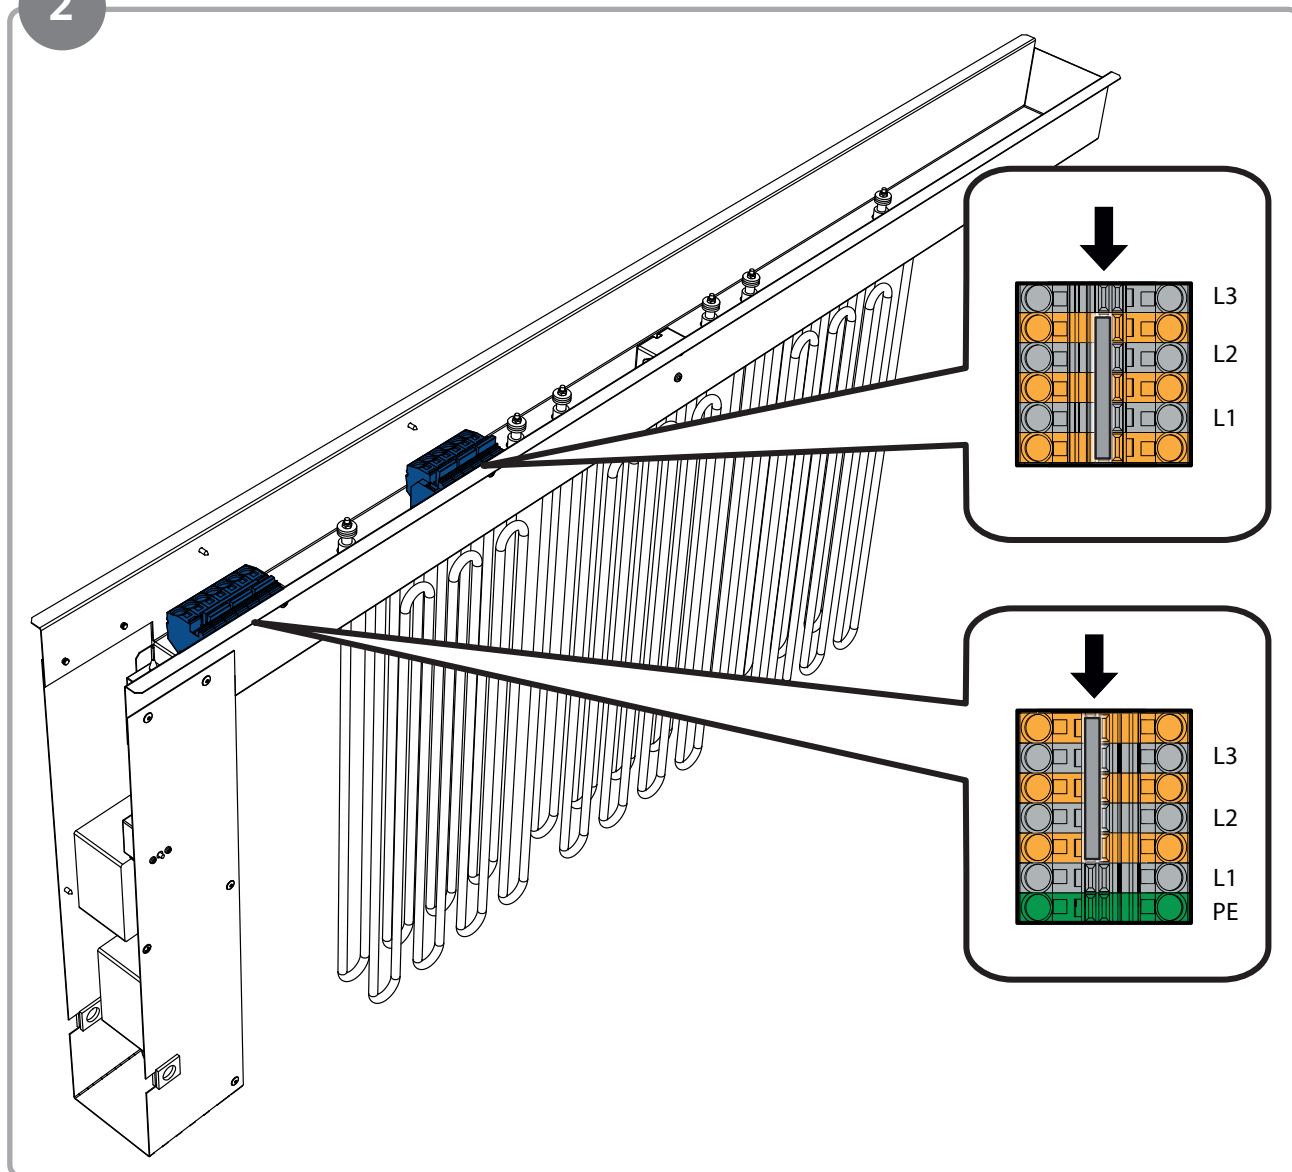


3N~400 V
Montera medföljande
långa kambygel enligt
bilden. (2stk)



3

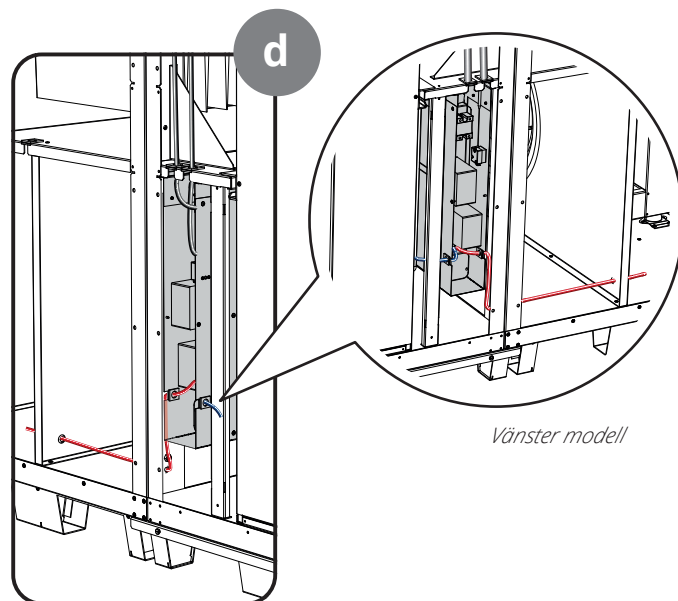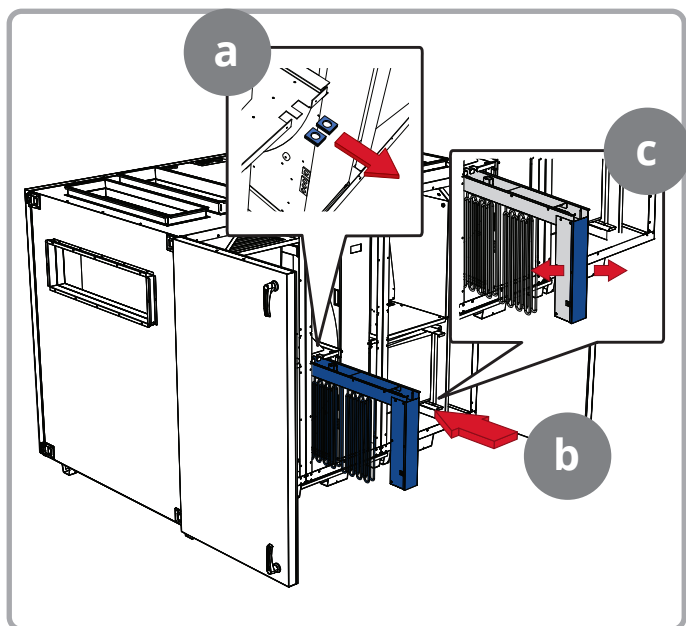

WARNING! Röd tryckslang ska alltid gå in i fläktrum.

4

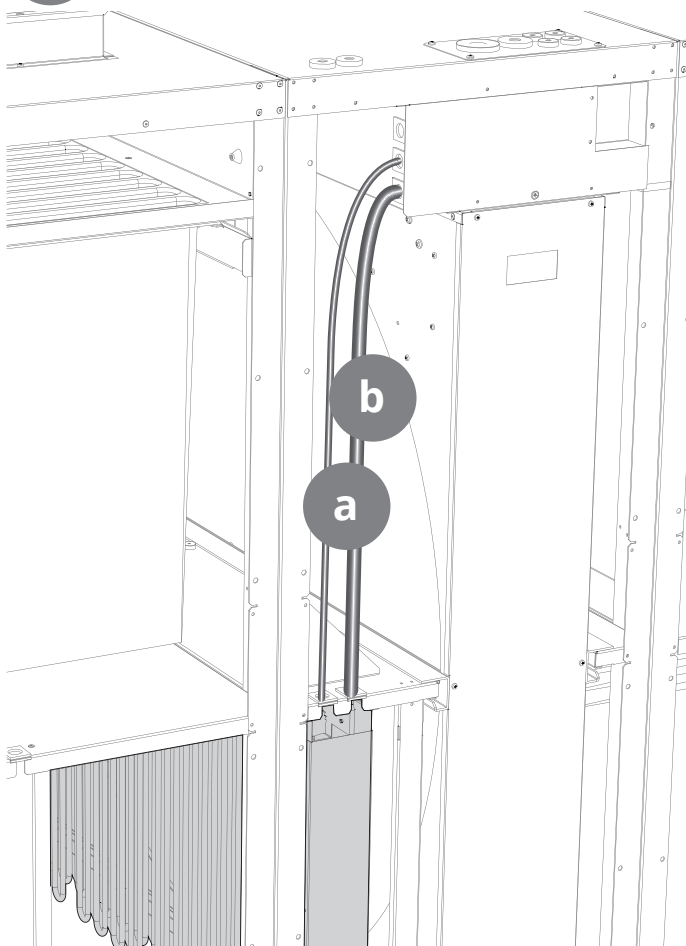

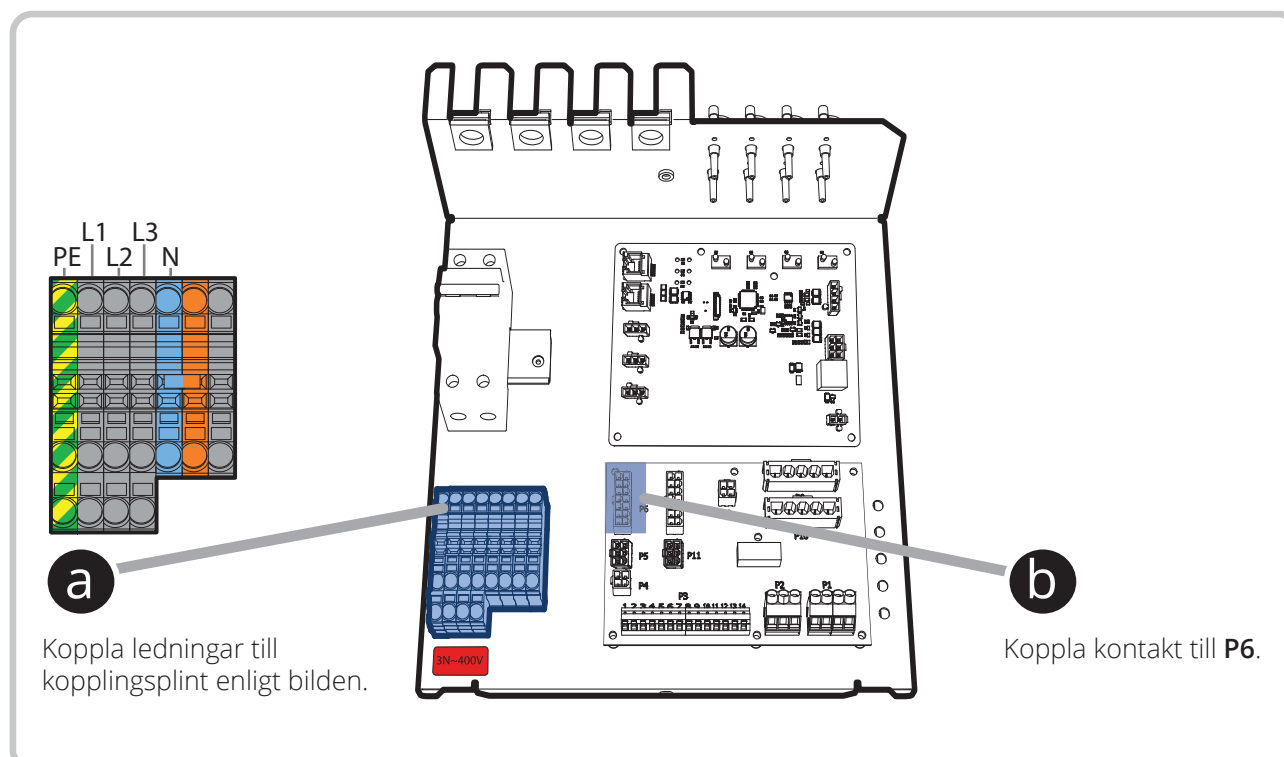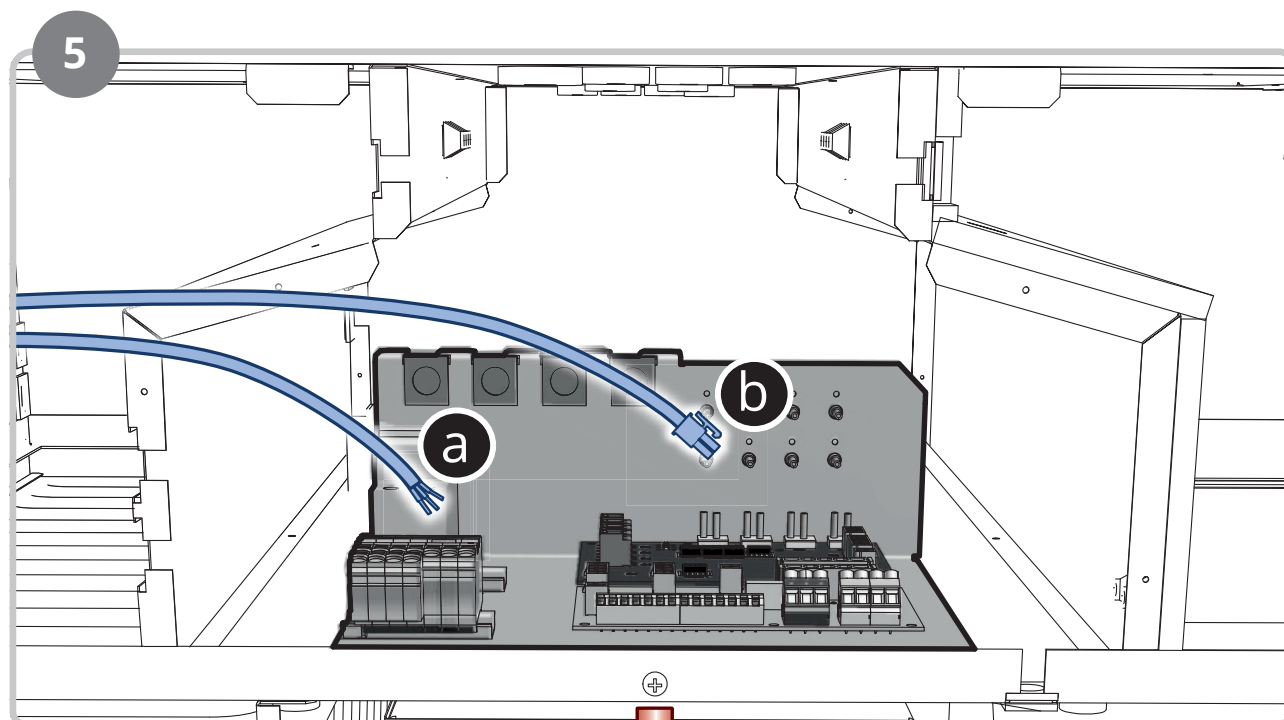

INFO! Se elschema 118540 för mer information.

3. Konfiguration

Gör följande med handterminalen för att konfigurera aggregatet för elbatteri:

Tryck och håll menyhjulet nedtryckt tills inloggningsmenyn dyker upp. Logga in med lösenord 2000, gå sedan till:

**Startsida > Snabbmeny > Driftsättning > Konfig.
Eftervärme > Typ av värme > El-värme**

Efter en ändring ska en omstart utföras.

**Startsida > Snabbmeny > Driftsättning > Konfig.
Eftervärme > Omstart > Utför**



Nu är batteriet inkonfigurerat och andra el-steget ska aktiveras.

**Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2
> Elvärme 2 steg = Ja**

**Hovudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2
> Omstart > Utför**





Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.se