


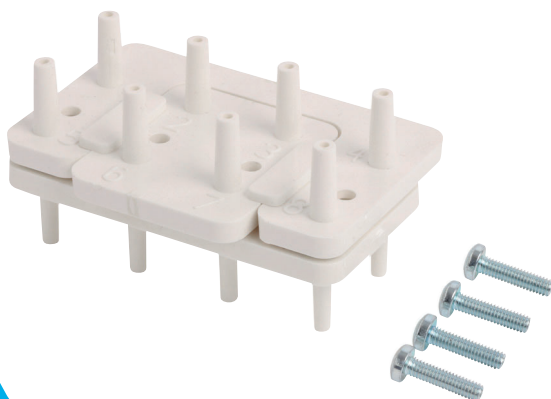

ProNordic

ART.NR. 121552

NO**MONTERINGSVEILEDNING**

Slangekontakt

SV**MONTERINGANVISNING**

Slangkontakt

EN**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Hose connector

NO

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV

*Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

EN

*Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



FARE!

- Trekk ut støpselet før du går i gang.
- Før døren åpnes skal aggregatet være strømløst og viftene må ha fått tid til å stanse (min. 3 minutter).
- Aggregatet inneholder varmeelementer som ikke må berøres når de er varme.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:



FARA!

- Dra ut nätkontakten innan du börjar.
- Innan dörren öppnas ska aggregatet vara strömlöst och fläktarna måste få tid att stanna (min 3 minuter).
- Aggregatet innehåller värmeelement som inte får beröras när de är varma.

EN

Important safety instructions:



DANGER!

- Before opening the door, the unit must be disconnected from mains power supply, and the fans must have been given time to stop (min. 3 minutes).
- The unit contains heating elements that must not be touched when they are hot.

NO

Skifte av slangekontakt

Plasseringen av slangekoblingen er forskjellig avhengig av model på aggregatet.

1. På S100-260 er den plassert i midten av enheten innenfor dørene. På L110-270 sitter den på toppen under dekselet til koblingsrommet. På S300 og L310-350 er den bak midtdøren.
2. På S100-260 og L110-270, skru ut de 4 skruene og fjern dekselet. På L110-270 bruk nøkkelen som følger med aggregatet for å vri låsene og ta av dekselet.
3. Løsne slangene som går inn på baksiden av slangekoblingen.

SV

Byte av slangkontakt

Placeringen av slangkontakten är olika beroende på aggregatmodell.




1. På S100-260 sitter den i mitten av aggregatet innanför dörrarna. På L110-270 sitter den på toppen under locket på kopplingsrummet. På S300 och L310-350 sitter den bakom mittdörren.
2. På S100-260 och L110-270 skruva bort de 4 skruvarna och ta bort locket. På L110-270 använd medföljande nyckel för att vrida om låsen och ta bort locket.
3. Lossa slangarna som går in på baksidan av slangkontakten.

EN

Changing the hose connector

The location of the hose connector is different depending on unit model.

1. On the S100-260, it is located in the center of the unit inside the doors. On the L110-270 it sits on top under the cover of the circuit board compartment. On the S300 and L310-350, it is behind the center door.
2. On S100-260 and L110-270, unscrew the 4 screws and remove the cover. On the L110-270 use the supplied key to turn the locks and remove the cover.
3. Detach the hoses that go into the back of the hose connector.

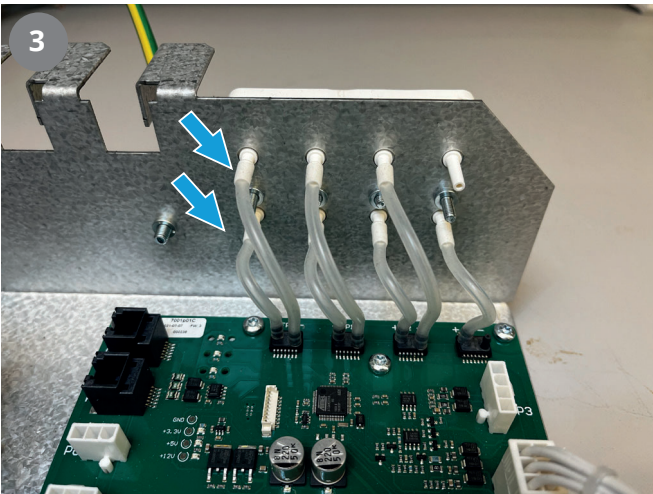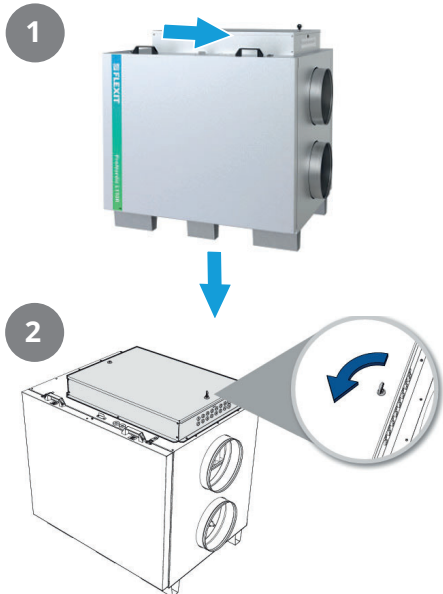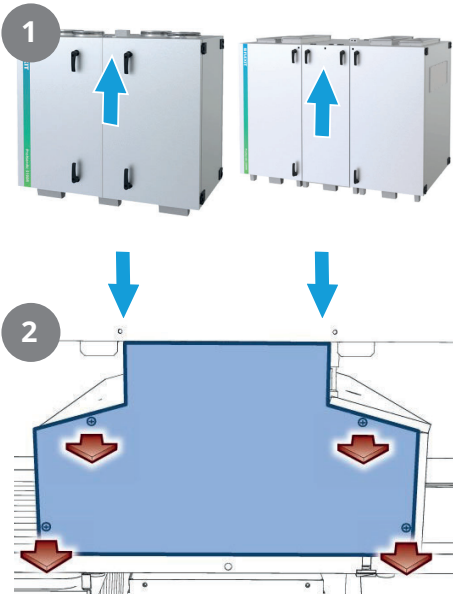

NO







4. Flytt over slange for slange fra den gamle slangekoblingen til den nye. NB! Det er viktig at slangene monteres på samme sted de var montert på, ellers vil ikke enheten fungere som den skal.
5. Fjern den gamle slangekoplingen ved å løsne de fire Torx-skruene.
6. Sett inn den nye slangekoplingen, sjekk at den sitter riktig og ikke går i stykker.
7. Sett tilbake skruene (4 stk.), slik at de sitter som vist på bilde 7.
8. Sett slangene tilbake på riktig sted. Venstre slange på kortet skal være nederst på slangekoblingen.

SV

4. Flytta över slang för slang från den gamla slangkontakten till den nya. OBS! Viktigt att slangarna monteras på samma plats som dem satt på, annars kommer inte aggregatet att fungera som det ska.
5. Montera bort den gamla slangkontakten genom att lossa fyra Torxskruvarna.
6. Sätt dit den nya slangkontakten, kontrollera så att den hamnar rätt och inte bryter.
7. Montera tillbaka skruvarna (4 st.), så att de sitter som visat på bild 7.
8. Sätt tillbaka slangarna på rätt ställe. Den vänstra slang på kortet ska sitta underst på slangkontakten.

EN

4. Transfer hose by hose from the old hose connector to the new one. ATTENTION! It is important that the hoses are mounted in the same place they were installed, otherwise the unit will not work as it should.
5. Remove the old hose connector by loosening the four Torx screws.
6. Insert the new hose connector, check that it fits correctly and does not break.
7. Refit the screws (4 pcs), so that they are positioned as shown in picture 7.
8. Put the hoses back in the right place. The left hose on the card should be at the bottom of the hose connector.

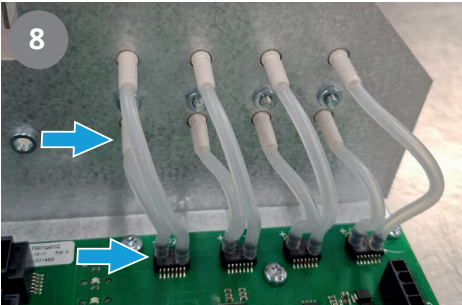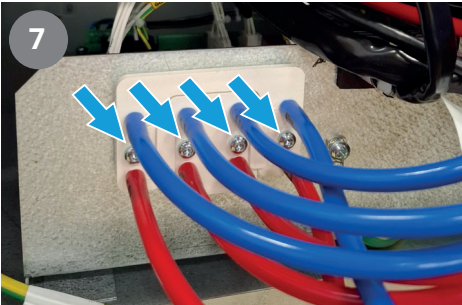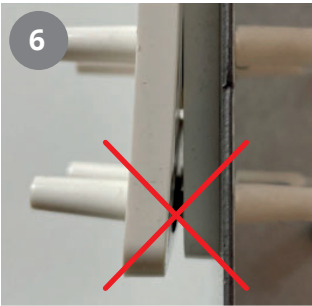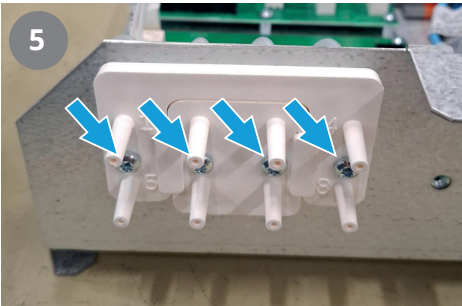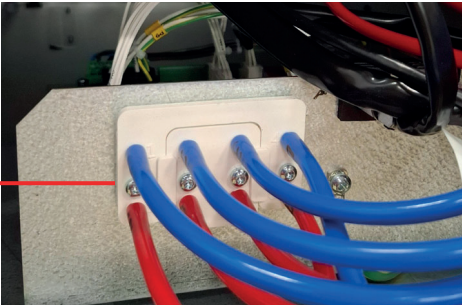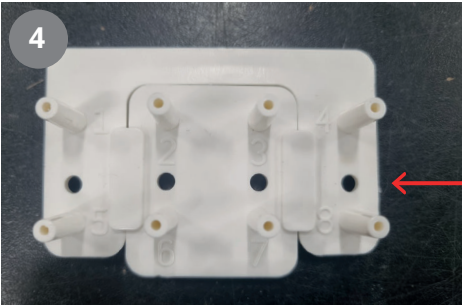



Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no