



Nordic



ART.NR. 116670, 116671, 116672, 121179, 121180

NO

MONTERINGSVEILEDNING

Vannbatteri

Innhold

1. Vannbatteri beregnet til oppvarming av ventilasjonsluft.....	4
2. Systemskisse	5
2.1. CL-serie	5
2.2. S-serie	6
2.3. L-serie	7
3. Tekniske data	8
3.1. Generelt	8
4. Rørleggerarbeid	9
4.1. Plassering av kanalbatteri.....	9
5. Målskisser	12
6. Elektrisk arbeid	15
7. Returvannsføler (B5)	18
8. Koblingsskjema	18
9. Konfigurering	20
10. Vedlikehold.....	20
11. Tilbehør.....	21
12. Frostbeskyttelsesfunksjonen i aggregatets styringssystem.....	22



For aggregat uten elbatteri, se
veiledning under utgåtte modeller
for aggregat.



Alle elektriske tilkoblinger må utføres
av fagperson.

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten
til endringer.

Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

1. Vannbatteri beregnet til oppvarming av ventilasjonsluft

Inngår i vannbatteriet:

- Batteri
- Ledningssett
- Returvannsføler (B5) med tilhørende isolasjon og strips
- Lang NTC-føler (B1) for montering etter kanalbatteri
- Wago-klemmer
- Strips



Tilbehør:

- Shuntventil
- Shuntventilmotor
- Lukkespjeld
- Sirkulasjonspumpe (finnes ikke i Flexits sortiment)

Se komplett oversikt med artikkelnummer i kap.11. Tilbehør på side 21.



Symbol		
Shuntventil m/motor	Pumpe	Tilbakeslagsventil
Lukkespjeld m/motor og returfjær	Vannbatteri	Rist
Innjusteringsventil manuell	Temperaturføler	Returvannsføler

2. Systemskisse

2.1. CL-SERIE

Ventilasjonssystemet skal tilkobles lukkespjeld med motor og returfjær. Vi anbefaler spjeld både på uteluft og avkast, men minimum på uteluft. Dette motvirker frysing ved svikt på varmekilde/spenningsbortfall.



Vannsystemet skal utstyres med en returvannsføler (B5) og en sirkulasjonspumpe for å opprettholde frostbeskyttelsesfunksjonen. Shuntventilen regulerer varmen på tilluften.

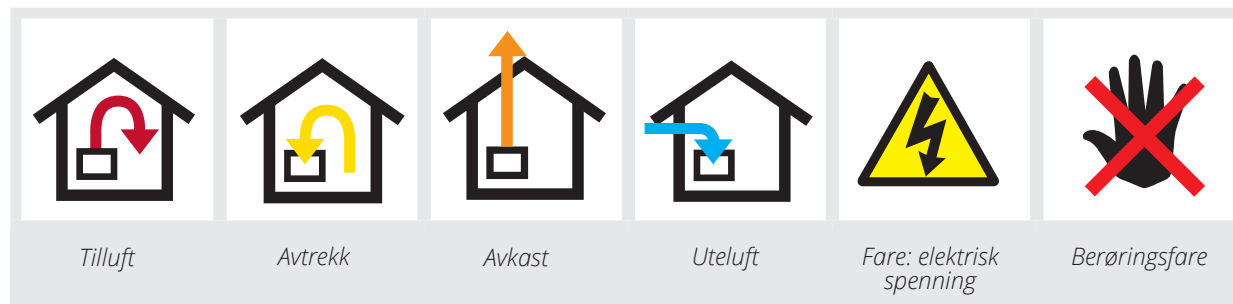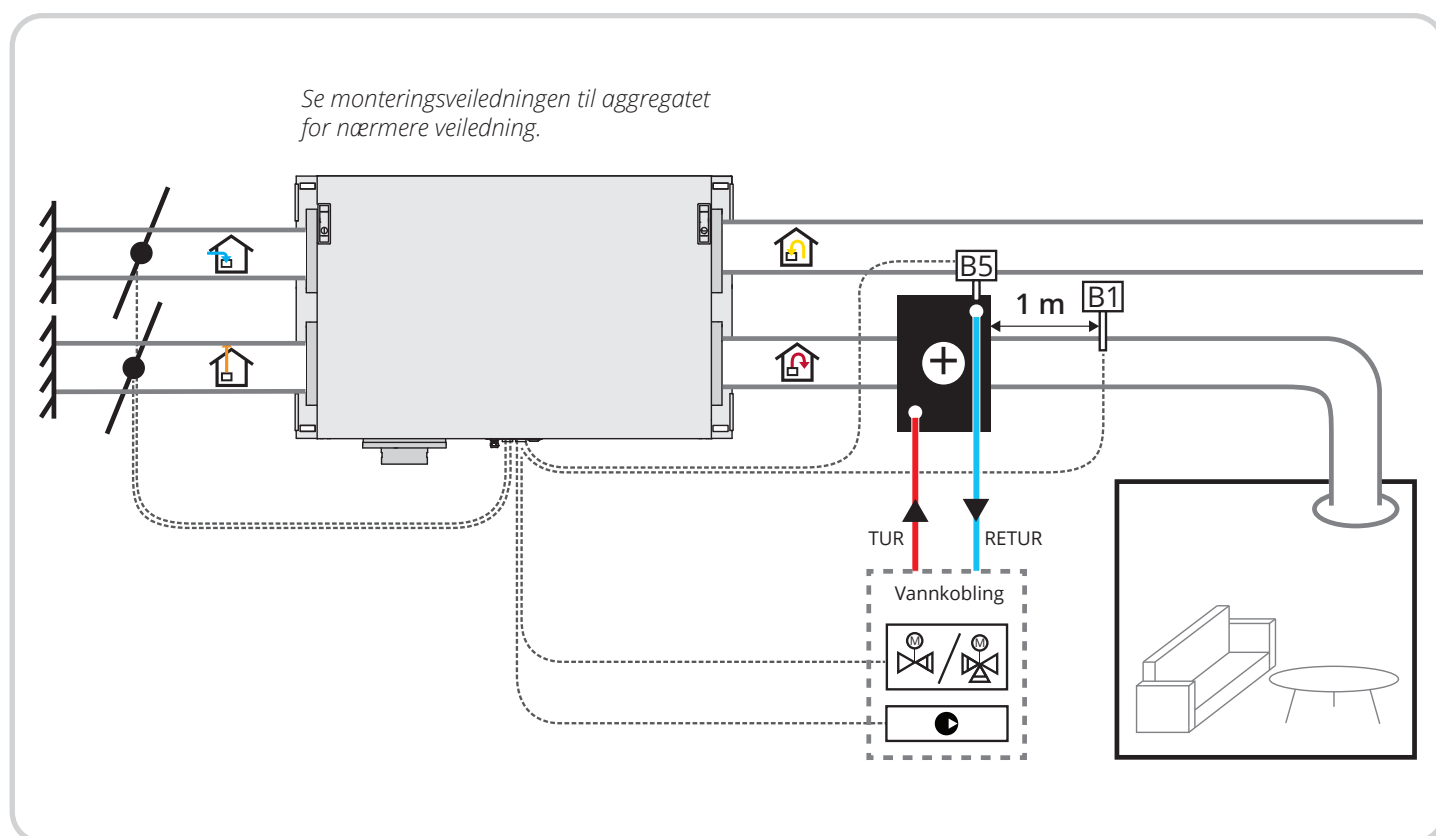

2.2. S-SERIE

Ventilasjonssystemet skal tilkobles lukkespjeld med motor og returfjær. Vi anbefaler spjeld både på uteluft og avkast, men minimum på uteluft. Dette motvirker frysing ved svikt på varmekilde/spenningsbortfall.



Vannsystemet skal utstyres med en returvannsføler (B5) og en sirkulasjonspumpe for å opprettholde frostbeskyttelsesfunksjonen. Shuntventilen regulerer varmen på tilluften.

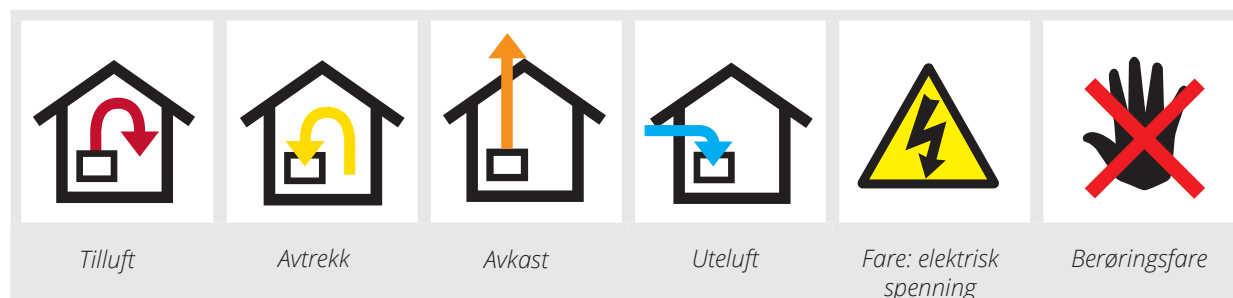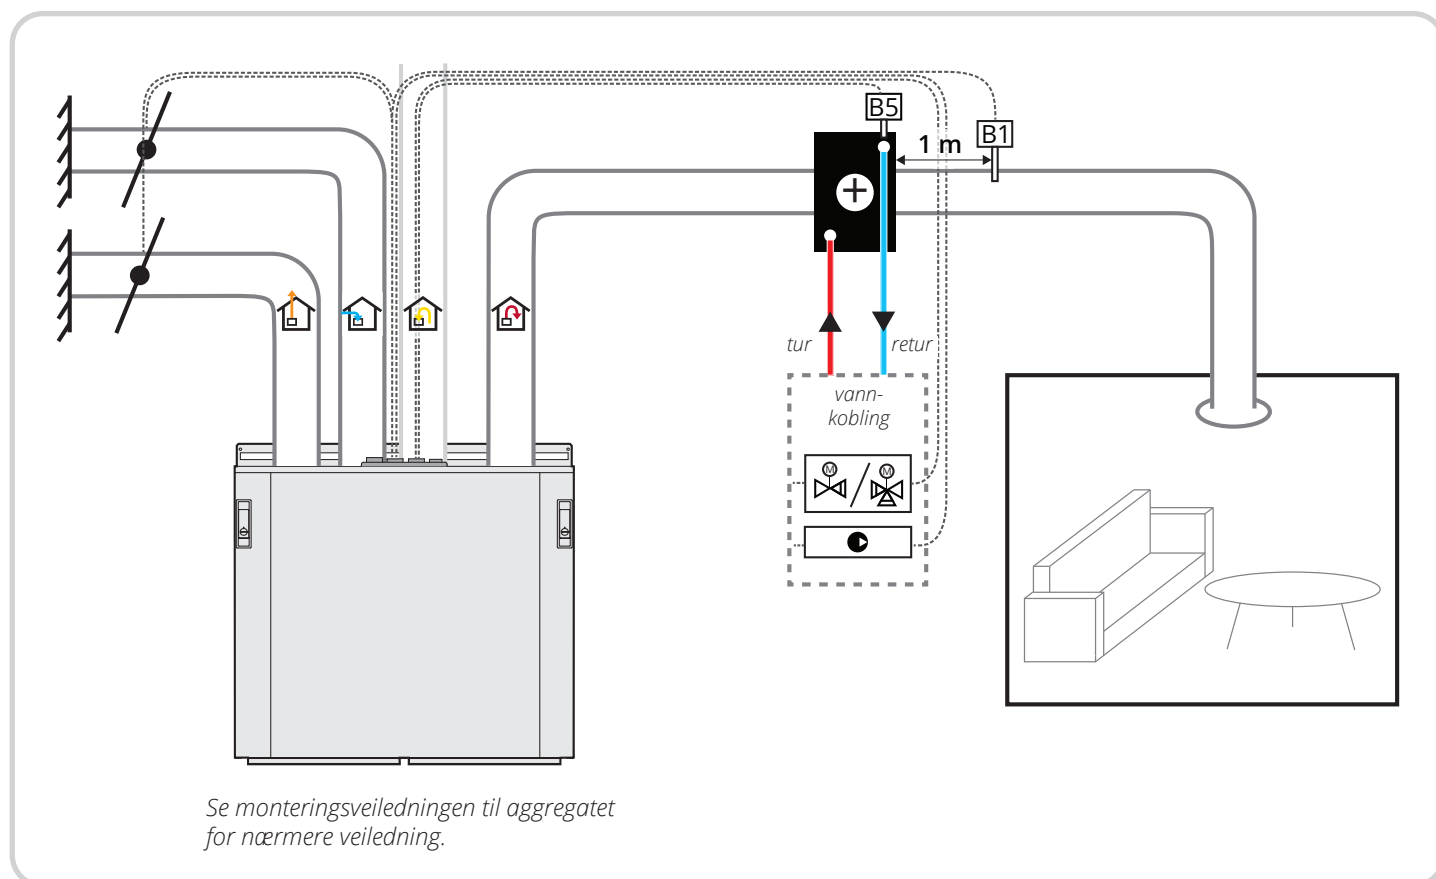

2.3. L-SERIE

Ventilasjonssystemet skal tilkobles lukkespjeld med motor og returfjær. Vi anbefaler spjeld både på uteluft og avkast, men minimum på uteluft. Dette motvirker frysing ved svikt på varmekilde/spenningsbortfall.

Vannsystemet skal utstyres med en returvannsføler (B5) og en sirkulasjonspumpe for å opprettholde frostbeskyttelsesfunksjonen. Shuntventilen regulerer varmen på tilluften.

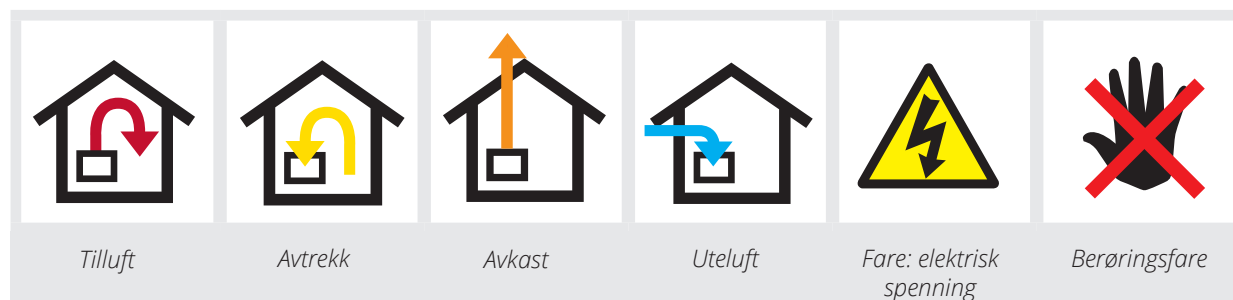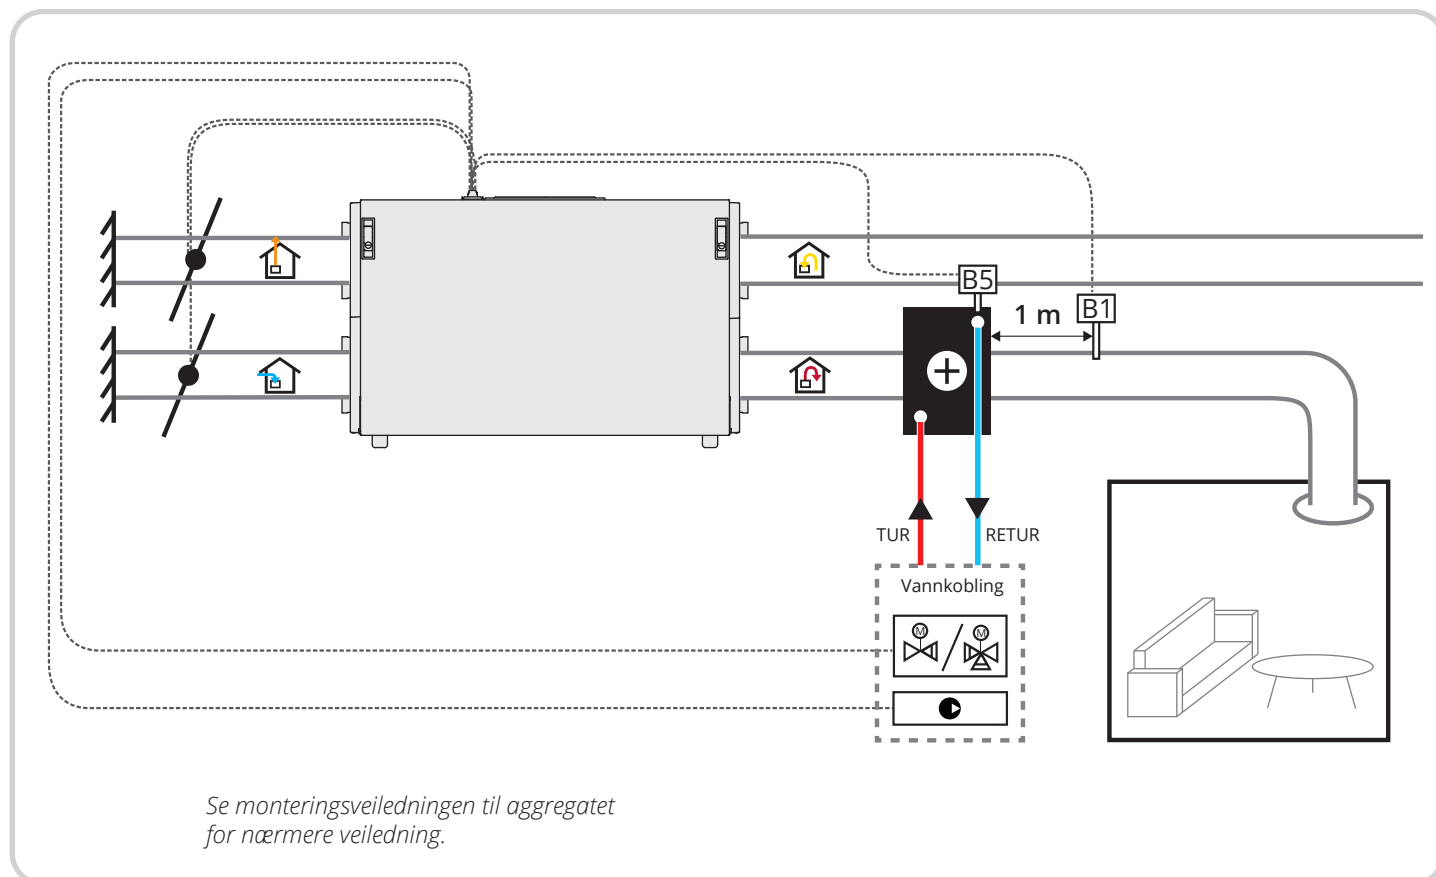

3. Tekniske data

3.1. GENERELT

Dimensjonerende data ved beregning av tabell
 Utetemperatur -25 °C
 Innnetemperatur + 20 °C

For hver shuntventil finnes det en KV_s -verdi (kapasitetsverdi i m^3/h):

K_v - Ventilkoeffisient angitt som vannmengde i m^3/h ved trykkfall over fullt åpen ventil ved 1 bar (100kPa) beregnet.

$$m^3/h K_v = 36 \frac{q (l/s)}{\sqrt{\Delta P (kPa)}}$$



Bruk Flexits beregningsprogram for korrekt dimensjonering av vannbatteri.

For mer informasjon, se www.flexit.no

For vannbatterier er konstant mengde å foretrekke (se koblingseksempel A og B). Da har man alltid sirkulasjon i batteriet og unngår at stillestående vann fryser ved lav temperatur, man har der en sirkulasjonspumpe i batterikretsen.

Da vi ikke har disse opplysningene om anleggene har vi valgt å oppgi valg av 3-veisventil sammen med ventilautoritet ved et visst trykkfall. Trykkfallet velges så høyt som mulig, men med ca 50% ventilautoritet.

Guide til valg av 3-veis ventil må derfor leses som et eksempel som gjelder under gitte forutsetninger. Det er derfor viktig at rørleggeren kontrollerer valg av shuntventil og utfører nødvendig innjustering av det aktuelle anlegget.

Ventilen bør velges slik at den får minimum 50% ventilautoritet. Dette er viktig for at ventilen skal gi virkning når den regulerer.

Ventilautoritet: Trykkfallet over selve ventilen i forhold til både trykkfall over ventilen + trykkfall i kretsen.

4. Rørleggerarbeid

Alt rørleggerarbeid må utføres av en autorisert rørlegger. Plasser aggregatet/vannbatteri i nærheten av sluk for å unngå skader ved eventuelle vannlekkasjer.

4.1. PLASSERING AV KANALBATTERI

Kanalbatteriet monteres etter aggregatet til tilluftskanalen. Følg anvisning for posisjon (Se fig. 1 og 2). Kanalbatteriet bør ikke monteres nær en bend, for å unngå at luftstrømmen over batteriet blir ujevn.

Motstrøm:

Varmebatterier skal alltid kobles slik at vannet går motstrøms i forhold til lufta (vannet skal møte lufta), se merking på produktet. Dette er viktig for å få rett funksjon.

Aggregat:



ADVARSEL! Før du går i gang: Trekk ut støpselet og vent 2 min før du åpner døren.




Før døren åpnes: Produktet må settes i servicemodus og gjøres strømløst p.g.a. at aggregatet inneholder elementer som ikke må berøres når de er varme. Se brukerveiledning for FlexitGO.




Batteriet må monteres slik at det er mulig å komme til for service og rengjøring.

Fig. 1

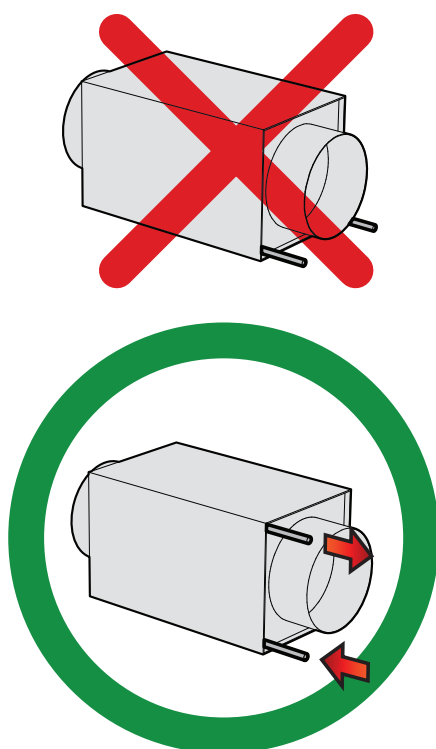

Ved horisontal montering skal inngående vann kobles til det nedre røret. Man skal ikke plassere batteriet slik at begge tilslutningsrørene kommer oppe eller nede.

Fig. 2

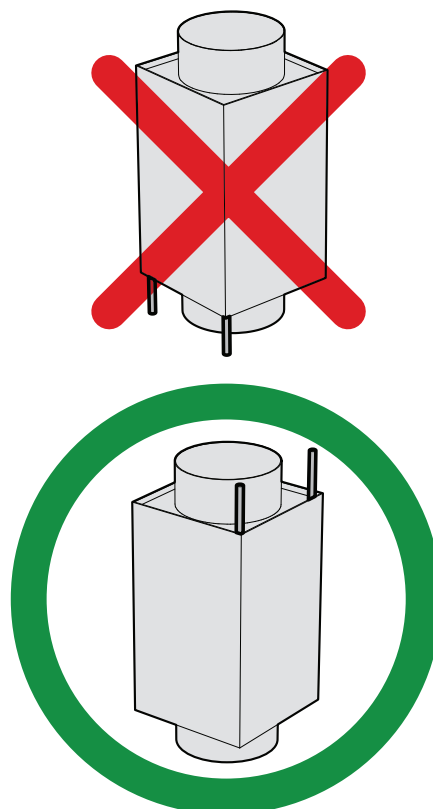

Ved vertikal montering må tilslutningsrørene for vann, gå oppover.

Lufting

Husk å sette på T-stykke for lufting på det høyeste punktet i kretsen.

Frostrisiko

Det skal monteres lukkespjeld med motor og fjærbelastet tilbaketrekk på avkast og uteluftkanalen. Dette forhindrer kaldtrekk på vannbatteri ved driftstans/strømbuud, som igjen vil kunne medføre frostskafer.



Dersom det ikke benyttes frostsikker væske, må batteriet plasseres i oppvarmet rom for å unngå at det fryser.



Alt må funksjonstestes før bruk.



Vannbatteriet skal plasseres i et rom med sluk.

Tilkoblinger

Vanntilførselen skal være nederst på vannbatteriet - returen skal være på toppen. Se merking på produktet.

Plasser shuntventilen nærmest mulig vannbatteriet (helst max 2m). Merk at mange ventilmotorer kan gå begge veier, og dette kan stilles inn på motoren. Still den inn slik at ventilen åpner på stigende 0-10V signal.


Ved tilslutning av kanalbatteri til rørsystemet må følgende punkter tas hensyn til:

- Tilslutningsrørene må ikke utsettes for vrider eller bøyepåkjenninger ved innkobling.
- Påse at ekspansjonskrefter i anlegget eller rørsystemets egenvekt ikke belaster tilslutningene på batteriet.
- Sjekk systemet for eventuelle lekkasjer etter at systemet er fylt med vann.

Eksempel

Tilkobling A - Norsk kobling

Shunt med 3 veis ventil som arbeider med konstant mengde i primær og sekundær krets. 3-veis ventilen sitter montert på sekundær siden og påvirker ikke det primære systemet. Primærmengden kan være høyere enn den sekundære. Denne koblingen forutsetter at det er samme temperatur i sekundær- og primærkrets. Koblingen er vanlig for ventilasjonsbatteri i Norge.

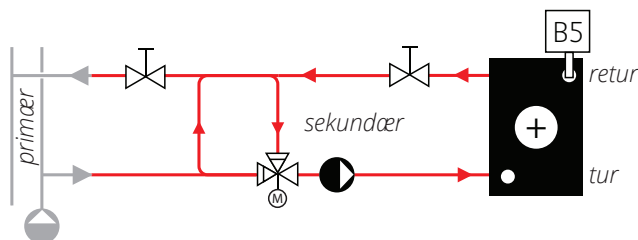


Ventilens K_v -verdi bør velges slik at den får min. 50% ventilautoritet.

Eksempel

Tilkobling B - Svensk kobling

Shunt med 3 veis ventil som arbeider med konstant mengde i primær og sekundær krets, man kan ha større mengde i sekundærkretsen og lavt temperaturfall. Tilkoblingen brukes oftest ved varmesystem med egen energikilde f.eks. kjelesystem.

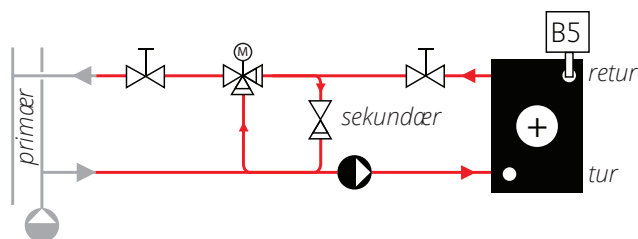


Ventilens K_v -verdi bør velges slik at den får min. 50% ventilautoritet.

Eksempel

Tilkobling C - 2-veis kobling


Shunt med 2-veis ventil som arbeider med variabel mengde i primærkretsen og konstant mengde i sekundærkretsen. Brukes når man vil ha variabel mengde i primærkretsen og høyt temperaturfall. Tilkoblingen benyttes oftes ved fjernvarme og der man vil ha lav returtemperatur.

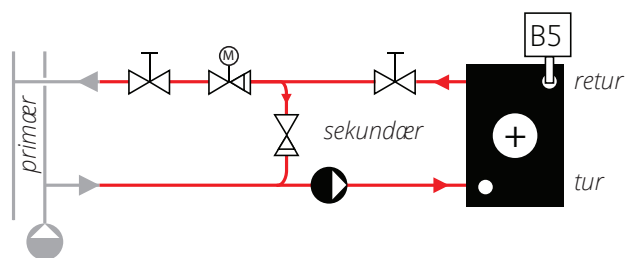


Ventilens K_v -verdi bør velges slik at den får min. 50% ventilautoritet.

5. Målskisser


Type A, Ø160, art.nr. 116670

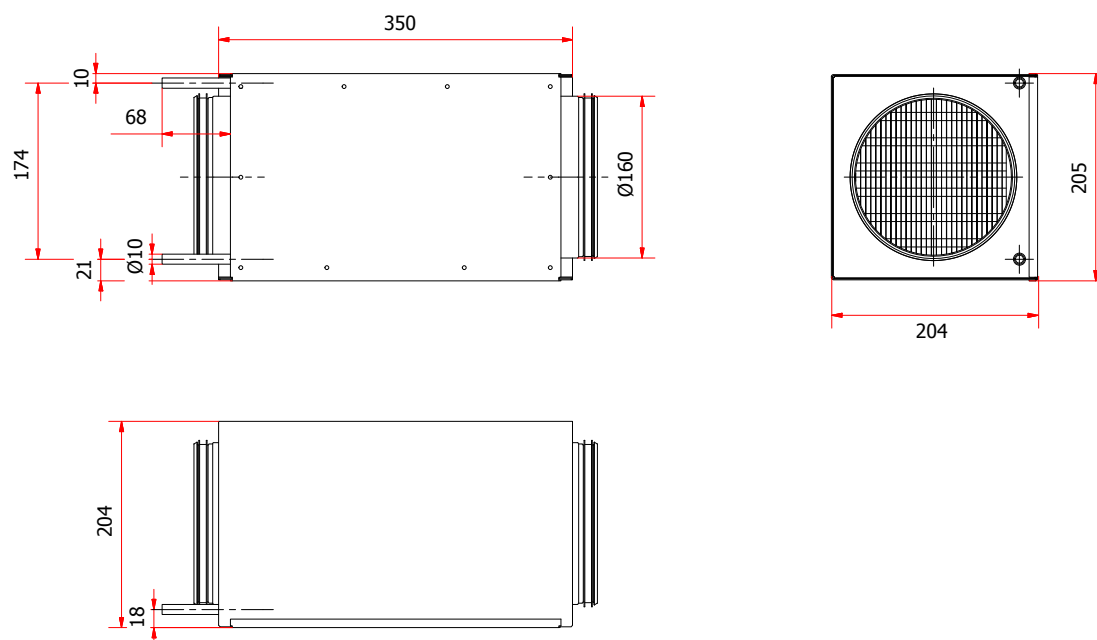


Type B, Ø160, art.nr. 116671

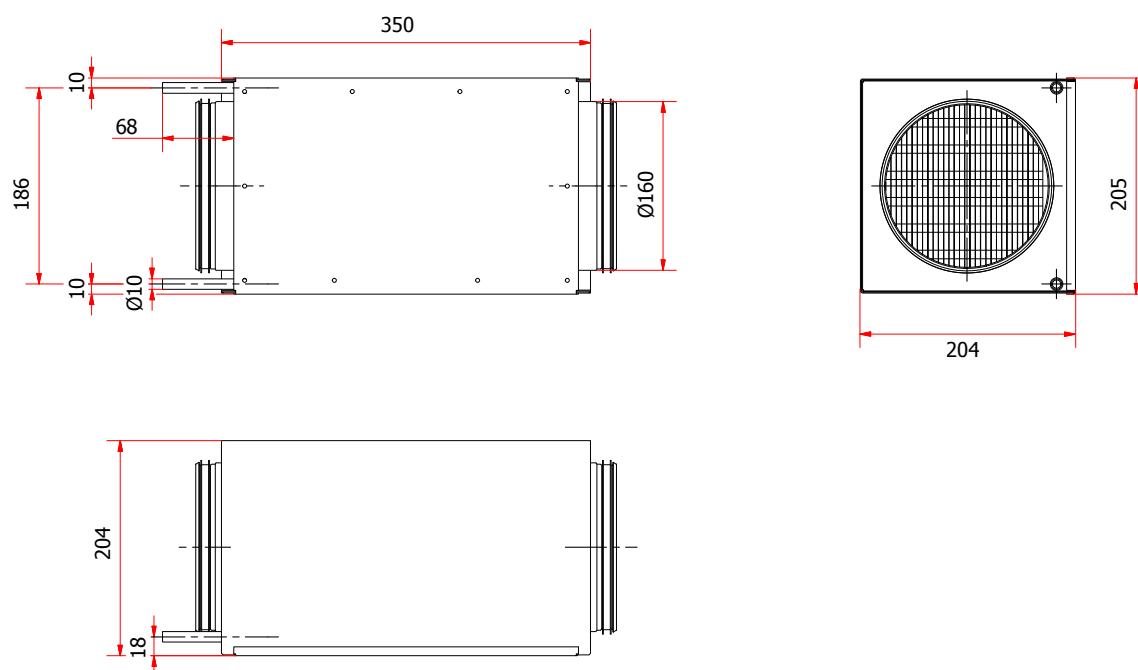


Type C, Ø160, art.nr. 116672

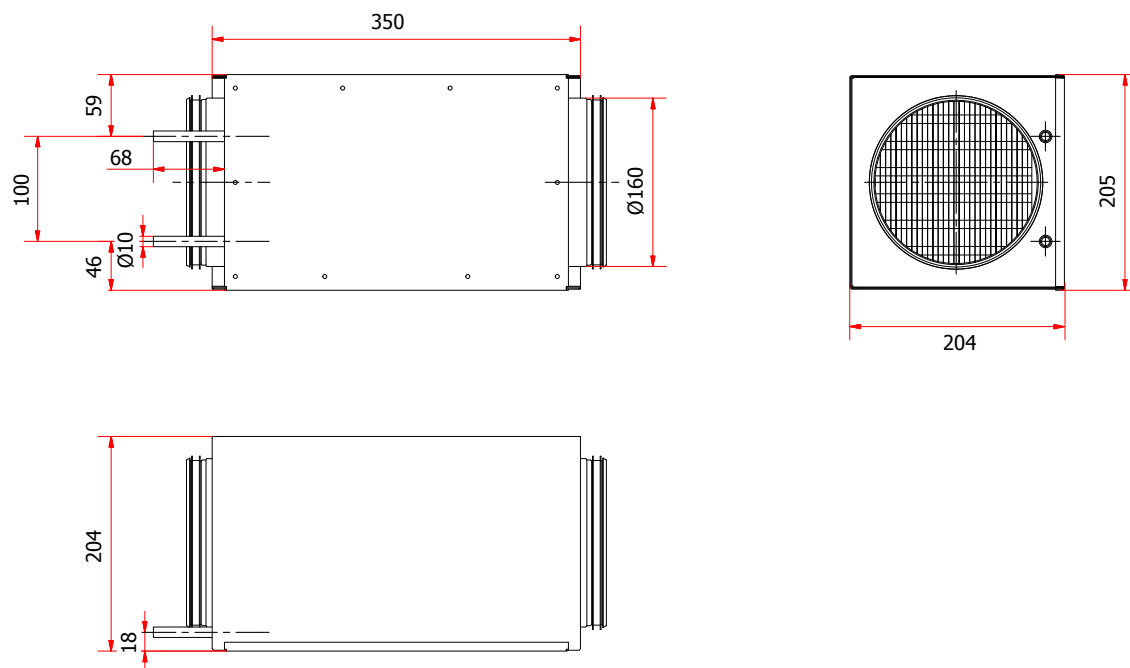

Type D, Ø200, art.nr. 121179

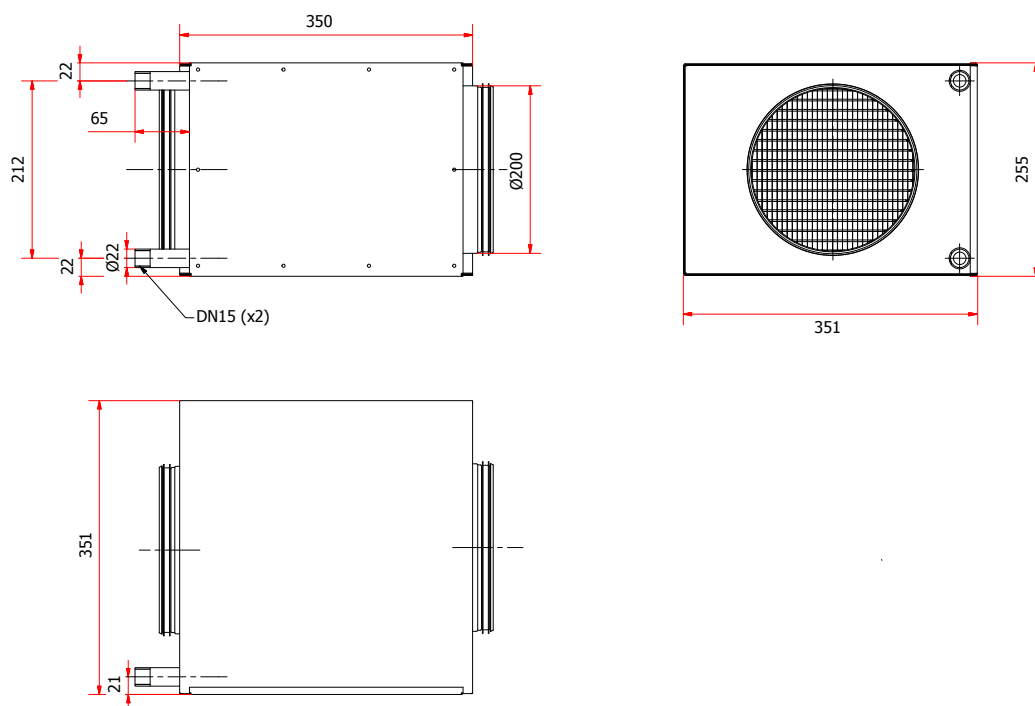

Type E, Ø200, art.nr. 121180

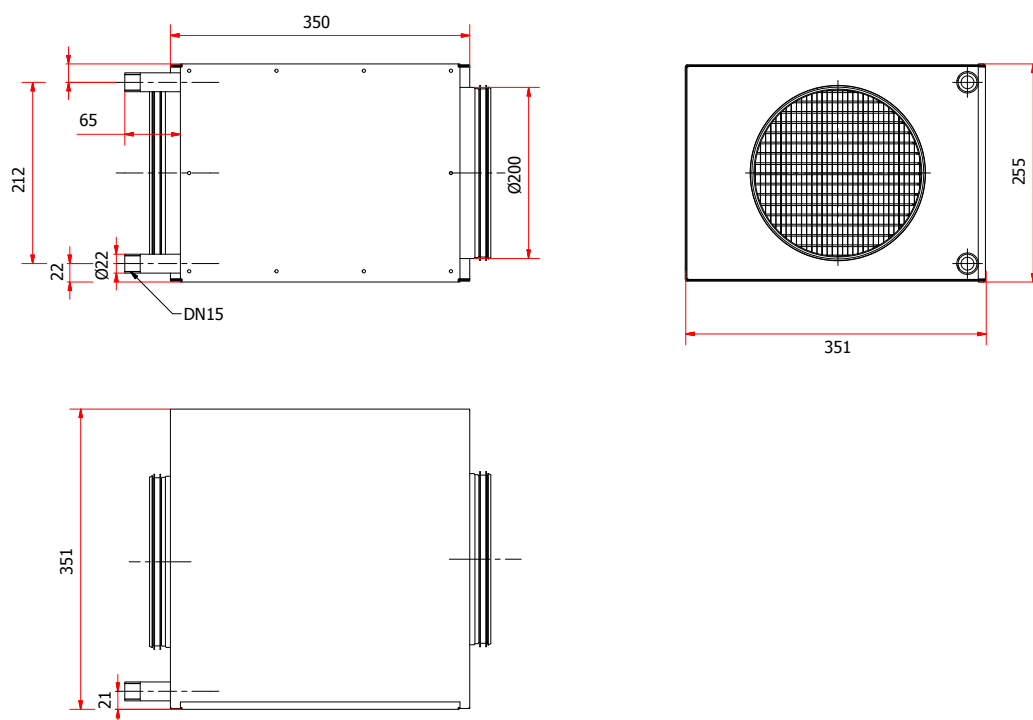


6. Elektrisk arbeid




Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

1

Fjern dekslet til elrommet.

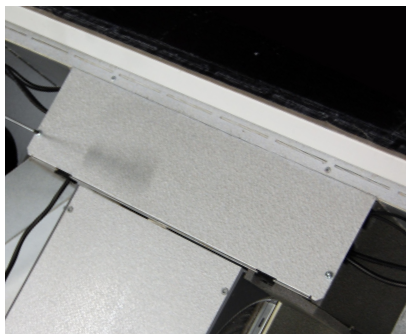

CL-aggregat

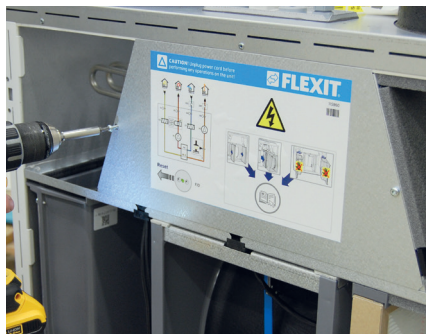

S-aggregat




L-aggregat

2

Klipp av strips og koble fra elbatterikontaktene (NB! 2 stk. kontakter).

NB! Elbatteriet må kobles fra pga. at de samme utgangene brukes av pumpen ved vannbatteri-konfigurasjon.

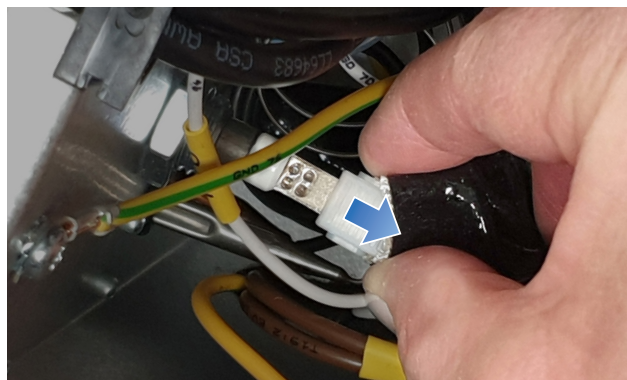

3

For å unngå kortslutning må beskyttelseshylsene på elbatterikontaktene (2 stk.) stripes.



4

Koble fra alarmkabler fra branntermostaten (F10).

NB! 2 stk. hvite ledninger.


NB! Eldre aggregat har kun alarmkabler (hvite).

NB! Disse må kobles fra da det er samme inngang som brukes til returvanngiveren B5.



5

Finn plasseringen av temperatursensoren (B1), klipp av de buntebåndene som er nødvendige for å løsne sensoren, og trekk den inn i elektrisk rom. Klipp deretter av den eksisterende sensoren og skjøt den med den medfølgende temperatursensoren ved hjelp av medfølgende Wago-klemmer. Led deretter temperatursensoren ut gjennom ledig åpning i toppen av aggregatet.

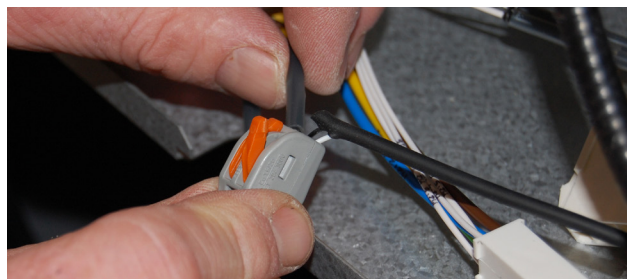

6

Koble alle kabler til rekkeklemma før den legges på egnet sted i elrommet.

Nordic S4: Koble alle kabler til rekkeklemma før den trykkes på plass i hullene på veggen i elrommet.


Nordic L6: Koble alle kabler til rekkeklemma før den trykkes på plass i hullene ved siden av kretskortet.

Se kap. 8. Koblingsskjema



7

Koble sammen kontaktene i elrommet.

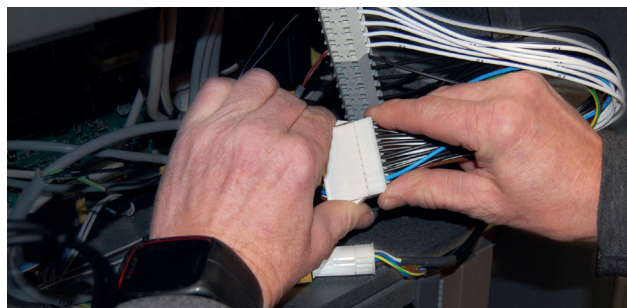

8



Temperaturføler (B1) må plasseres etter vannbatteriet.


Temperaturføleren skal plasseres i tilluftskanalen (se systemetikett på aggregat) ca. 1 m etter vannbatteriet. Bor et Ø 7 mm hull i kanalen der føleren kan settes inn. Tett hull med tettningsmasse og tape fast ledningen utvendig på kanalen slik at den holder seg på plass.

For innkobling av returvannsføler (B5), ventilmotor og spjeldmotor, se koblingsskjema.




9


Bruk aggregatets kabelgjennomføringer ved tilkobling av eksterne komponenter.

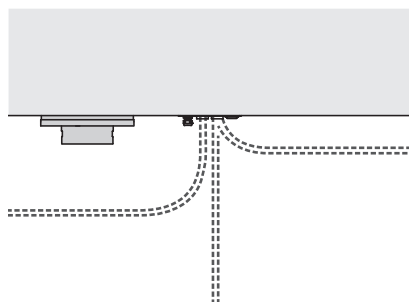

CL-aggregat

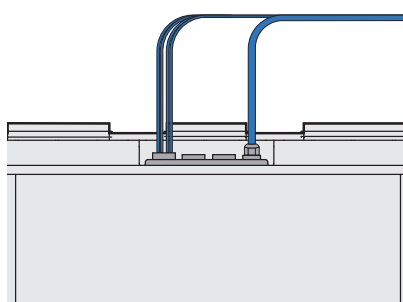

S-aggregat

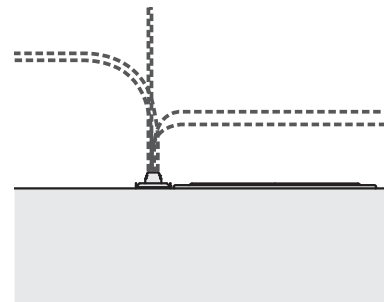


L-aggregat

7. Returvannsføler (B5)



For å unngå frost i batteriet må en returvannsføler (B5) monteres på vannbatterirørets retur (hvor det kalde vannet går ut av batteriet.)

Fig. 3

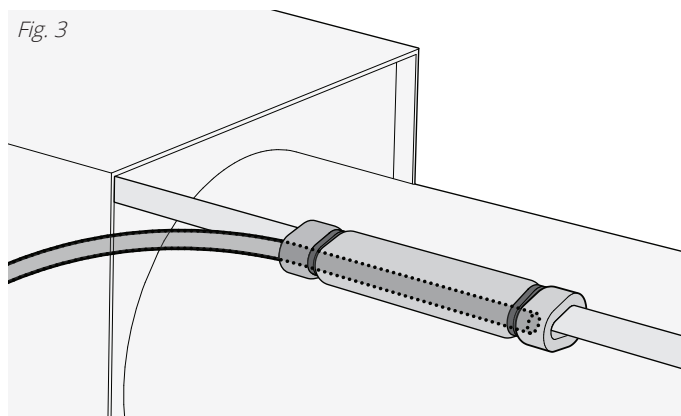


Føleren monteres med isolasjon og strips (se fig. 3).

8. Koblingsskjema

NB! Rekkeklemmenummer er ikke i nummerrekkefølge i eksemplene.


Spjeldmotor 230V, 3-leder

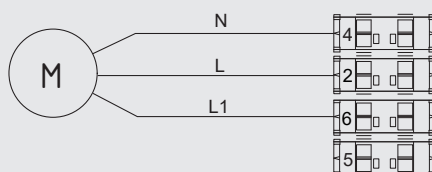

OBS! Lask mellom 2 og 5 må kobles inn.


Kan være 8 eller 10 avhengig av I/O-konfigurasjon.
Kan være 7 eller 9 avhengig av I/O-konfigurasjon.

Spjeldmotor 230V, 2-leder

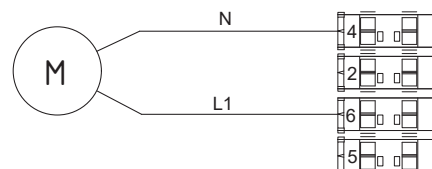


Kan være 8 eller 10 avhengig av I/O-konfigurasjon.
Kan være 7 eller 9 avhengig av I/O-konfigurasjon.


Sirkulasjonspumpemotor 230V

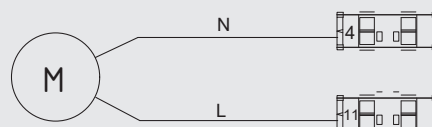


Shuntventilmotor 230V

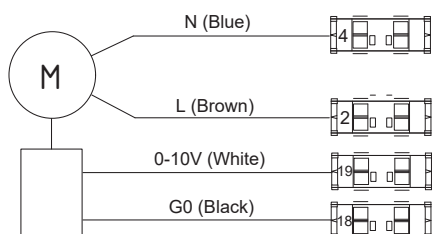

Returvannsføler (B5) vannbatteri



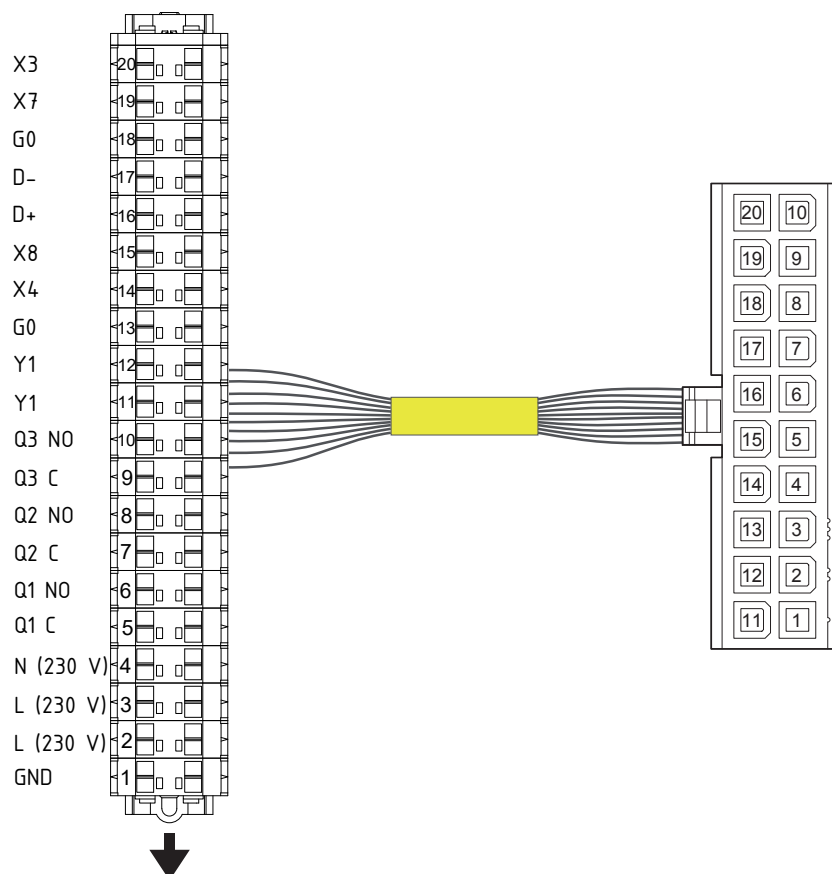

Passer mot kontakt i elrommet i aggregatet.

1	GND	Jording
2	L (230 V)	L 230 V
3	L (230 V)	L 230 V
4	N (230 V)	N 230 V
5	Q1 C**	Tilførsel digital utgang 1
6	Q1 NO*	Digital utgang 1 normalt åpen Følgende valg kan gjøres: Ingen Uteluftspjeld Brannspjeld Felles alarm-/vedlikeholdsindikasjon Alarmindikasjon Vedlikeholdsindikasjon Driftsindikasjon Bypass spjeld Kjølepumpe
7	Q2 C**	Tilførsel digital utgang 2
8	Q2 NO*	Digital utgang 2 normalt åpen Følgende valg kan gjøres: Ingen Uteluftspjeld Brannspjeld Felles alarm-/vedlikeholdsindikasjon Alarmindikasjon Vedlikeholdsindikasjon Driftsindikasjon Bypass spjeld Kjølepumpe
9	Q3 C**	Tilførsel digital utgang 3
10	Q3 NO*	Digital utgang 3 normalt åpen Følgende valg kan gjøres: Ingen Uteluftspjeld Brannspjeld Felles alarm-/vedlikeholdsindikasjon Alarmindikasjon Vedlikeholdsindikasjon Driftsindikasjon Bypass spjeld Kjølepumpe

11	Y1*	Digital utgang Y1 (230 V) Følgende valg kan gjøres: Ingen Elbatteri Pumpe vannbatteri
12	Y1*	Digital utgang Y1 (230 V) Følgende valg kan gjøres: Ingen Elbatteri Pumpe vannbatteri
13	G0	Signaljord
14	X4*	Digital eller analog inngang Følgende valg kan gjøres: Ingen Overopphetningstermostat Returvannføler
15	X8*	Digital inngang X8 Følgende valg kan gjøres: Ingen Home Away Nødstop CO detektor Røykdetektor - avtrekk Røykdetektor - tilluft Røykdetektor - av Røykdetektor - maks. Brannspjeld feedback
16	D+	Modbus slave D+
17	D-	Modbus slave D-
18	G0	Signaljord
19	X7*	Analog utgang 0-10 V Følgende valg kan gjøres: Ingen 0-10V Ventil vannbatteri varme 0-10V Ventil vannbatteri kjøle
20	X3*	Analog inngang 0-10 V Følgende valg kan gjøres: Ingen 0-10V Luftfuktighetsføler 0-10V CO ₂ -føler

* Inn-/utganger som kan ha ulike funksjoner avhengig av valgt konfigurasjon via Flexit GO. Understreket valg er standard på aggregat konfigurert med vannvarme.

** Maks. spenning 230 V AC maks. strøm 2A resistiv belastning

9. Konfigurering

Koble mobilen/nettbrettet til til samme nettverk som produktet innen du starter Flexit GO appen.

Logg inn:

Finn produkt > Marker ditt aggregat > Koble til > Fyll i passord "1000" > Logg inn

Sett produktet i konfigurasjonsmodus:

Meny > Øvrige > Installatør > Konfigurasjon > OK

Velg konfigurasjon:

Konfigurer funksjonalitet > Varmebatteri > Vann > OK > Ferdig > Aktiver > OK

10. Vedlikehold

Lamellene i batteriet må rengjøres jevnlig. Innløpssiden på batteriet rengjøres først med børste, deretter kan hele batteriet rengjøres med trykkluft, vann eller damp.

Blås eller skyll bort skitten i retning fra luftens utløpsside til innløpsside.

Ved bruk av rensemiddel, sjekk først at middelet ikke påvirker kobber eller aluminium.

Vær forsiktig så du ikke skader de tynne lamellene under rengjøring.

11. Tilbehør



Shuntventil:

- For kontinuerlig regulering av varmt eller kaldt vann i åpne eller lukkede kretser.
- Mengdestyring av varme/kjøling i klimaanlegget
- Boble tett avstengning når ventilen er stengt.
- Kaldt eller varmt vann som kan blandes med frostvæske opp til 50%.

3-veis

3-port kuleventil med linjær effekt (lik prosent) karakteristikk.

Innvendig gjengetilkobling Rp 1/2", DN 15

Hus nikkelbelagt, varmpresstet messing

Ventilhus rustfritt stål.

Tetting PTFE/EPDM O-ring

ps 1600kPa

2-veis

2-port kuleventil med linjær effekt (lik prosent) karakteristikk.

Innvendig gjengetilkobling Rp 1/2", DN 15

Hus nikkelbelagt, varmpresstet messing

Ventilhus rustfritt stål.


Tetting PTFE/EPDM O-ring

ps 1600kPa



Lukkespjeld m/motor og retur fjær

- LF230, Belimo
- AC 230V
- 50/60Hz
- 4Nm
- 7VA
- 5W
- Med kort kabel 2x0,75mm².

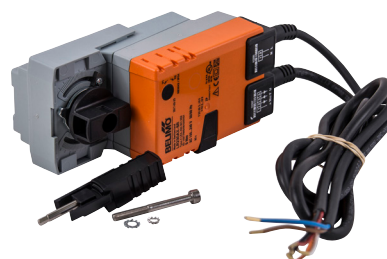

Shuntventil motor:

AC 100-240V 50/60Hz

Effektforbruk i drift 1,5W ved nominelt dreiemoment i hvilemodus 0,4W, for dimensjonering 4VA.

Tilkobling Kabel 1m 3x0,75mm²

Dreiemoment Min5Nm ved merkespenning

Lydnivå Max 5dB(A) uten ventil

Posisjonsindikator mekanisk

Beskyttelsesgrad 2

Beskyttelsesklasse IP54

	Oversikt
14482	Lukkespjeld m/motor og retur fjær Ø160
14481	Lukkespjeld m/motor og retur fjær Ø200
56596	Motor til shuntventil
	Shuntventiler
110939	2-veis ventil DN15 Kvs. 0,25
110940	2-veis ventil DN15 Kvs. 0,4
110941	3-veis ventil DN15 Kvs. 0,25
110942	3-veis ventil DN15 Kvs. 0,4

111812	2-veis ventil DN15 Kvs. 0,63
111813	3-veis ventil DN15 Kvs. 0,63
111814	2-veis ventil DN15 Kvs. 1,0
111815	3-veis ventil DN15 Kvs. 1,0

12. Frostbeskyttelsesfunksjonen i aggregatets styringssystem

For at faren for frost i vannvarmebatteriet alltid skal være minimal, er funksjoner for 2-trinns frostbeskyttelse samt frostbeskyttelse ved tomgang tilgjengelige.

Frostbeskyttelsesfunksjon mens enheten er i drift:

Applikasjonen benytter 2-trinns frostbeskyttelse med 2 dedikerte børverdier som i første omgang skal hindre frost og samtidig sørge for at ventilasjonen fungerer normalt, og som i andre omgang skal beskytte enheten hvis frost ikke kunne hindres tilstrekkelig.

Denne funksjonen krever temperaturføleren (B5), som må være plassert på det kaldeste stedet av varmebatteriet.

Trinn 1 – Frostfare:

Når temperaturen ved B5 faller under innstillbar børverdi for frostfare (standardverdi 10 °C), slås pumpen (utgang Y1) på (hvis den ikke allerede er på), og ventilen (utgang X7) styres i henhold til frostfaretemperaturen ved B5 (inngang X4).

Når temperaturen ved B5 når frostfaretemperaturen, har SP-frostbeskyttelsesfunksjonen lyktes og avsluttes.

Trinn 2 – Frostbeskyttelse:

Når temperaturen ved B5 (inngang X4) faller under innstillbar børverdi for frostbeskyttelse (standardverdi 5 °C), slås pumpen (utgang Y1) på (hvis den ikke allerede er på), og ventilen (utgang X7) åpnes 100 %, ventilasjonen slås av, eventuelle uteluftsspjeld lukkes og A-alarm aktiveres.

Ny start er mulig bare etter manuell bekreftelse og tilbakestilling.

Beskyttelsesfunksjon når enheten ikke er i drift:

Når ventilasjonsenheten av en eller annen grunn er slått av (strømtilførsel er en forutsetning), har temperaturen ved B5 (inngang X4) en ekstra børverdi (standardverdi +25 °C) for å sikre oppstartssituasjon.

Når varmebatteriet holdes varmt kontinuerlig, faller det ikke til frostbeskyttelsesgrensen under oppstart selv ved kalde forhold utendørs.

Pumpen (utgang Y1) kjører kontinuerlig i periodene der ventilasjonsenheten er av. Hvis temperaturen ved B5 (inngang X4) faller under innstilt temperaturgrense når enheten er av, er ventilen (utgang X7) PI-styrt til å nå børverdi for tomgang.

Alarmen aktiveres ikke med mindre temperaturen ved B5 faller under børverdien for frostbeskyttelse.



Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no