
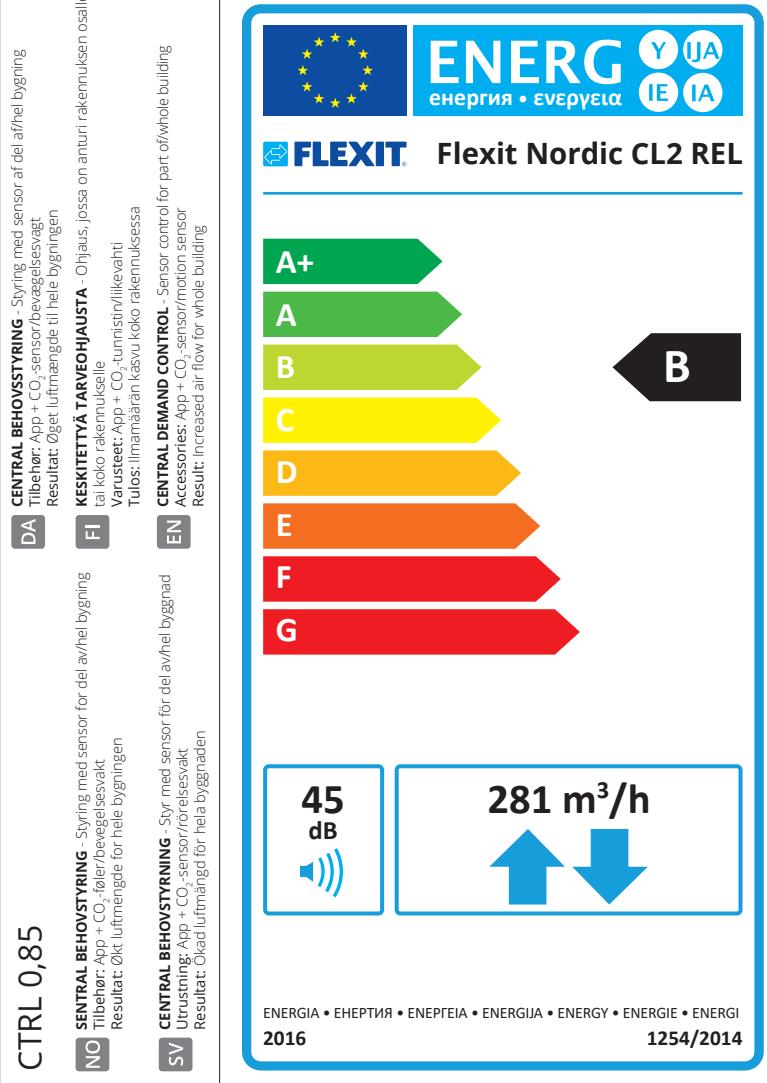




18010-03  
023-04

CTRL 0,65

<b>CTRL</b>	<b>0,95</b>
<b>TIDSUR</b>	- Styring med tidsur Tilbehør: App Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen
<b>DA</b>	<b>TIDSUR</b> - Styring med tidsur Tilbehør: App Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen
<b>FI</b>	<b>AJASTIN</b> Ohjaus ajastimella Varusteksi: App Tulos: Ilmanvaihän kasvu koko rakennuksessa
<b>EN</b>	<b>TIMER</b> Time control Accessories: APP Resultat: Increased air flow for whole building
<b>JO</b>	<b>TIDSUR</b> - Styring med tidsur Tilbehør: App Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen
<b>SV</b>	<b>TIDUR</b> Sty med tidsur Utrustning: App Resultat: Økad luftmängd för hela byggnaden

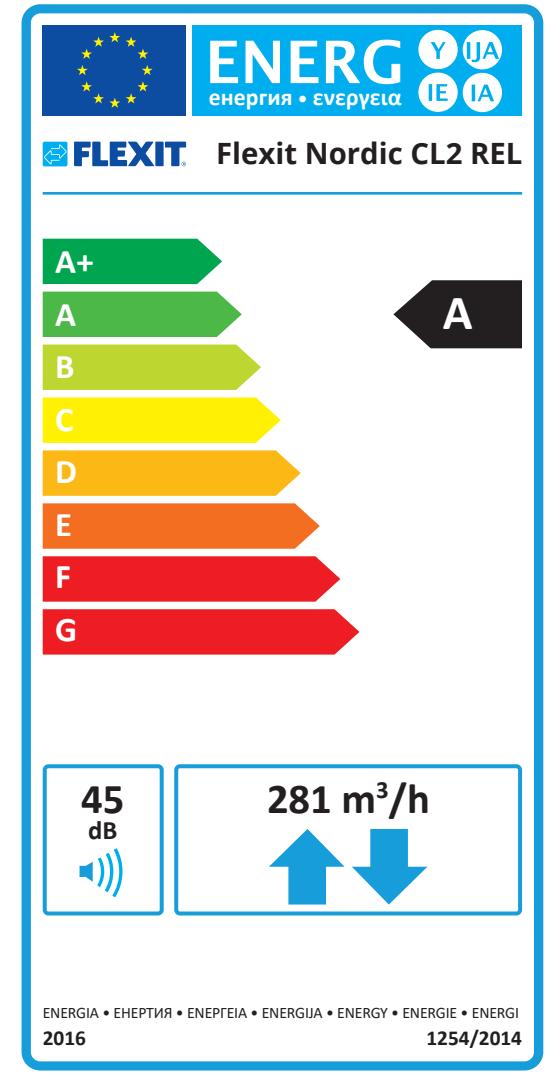

<b>LOKAL BEHOVSTYRING</b>	- Spring med sensor til forskellige zoner
Tilbehør:	App + CO <sub>2</sub> -sensor/bevegelsessensor - spænd
	Øget luftmængde i zonen, der har behov for det
<b>PAIKALLINEN TARVEOHJAUS</b>	- Ohjaus, jossa on anturi eri alueille ja paljat varustukset: App + CO <sub>2</sub> , tunnustukset/levante + paljat tulos: ilmanvaihun kasvu alueilla, jolla tarvitaan
<b>LOCAL DEMAND CONTROL</b>	Sensor control for different zones Accessories: App + CO <sub>2</sub> sensor/motion sensor + damper Result: Increased air flow rate in zones that need it

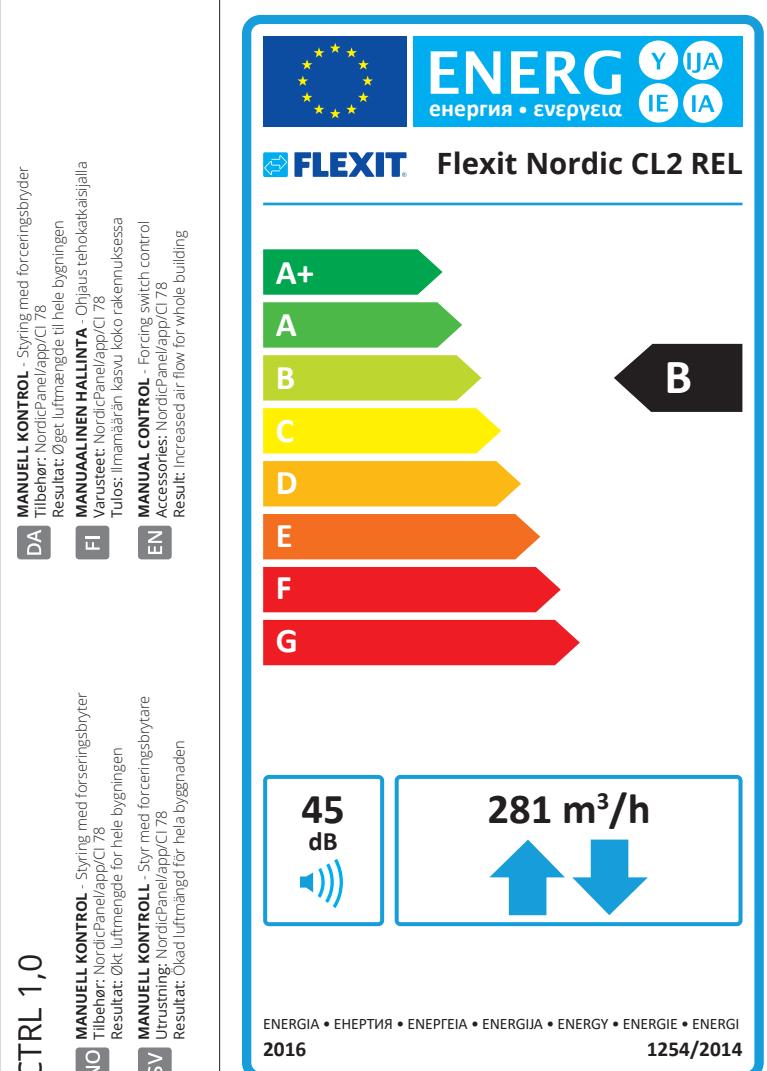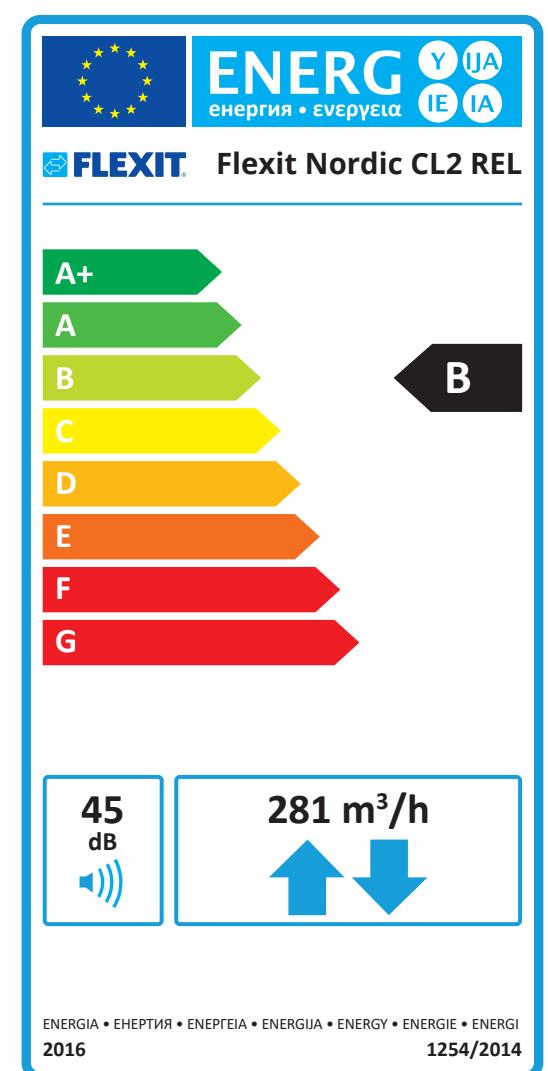

118010-03  
2023-04

## CTRL 0,95

<b>TIDSUR</b> - Styring med tidsur	DA	Tilbehør: App Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen
<b>AJASTIN</b> Ohjaus ajastimella	FI	Varusteet: App Tulos: Ilmanmääran kasvu koko rakennuksessa
<b>TIMER</b> - Timer control	EN	Accessories: App Resultat: Increased air flow for whole building
<b>TIDUR</b> - Styr med tidsur	SV	Utrustning: App Resultat: Okad luftmängd för hela byggnaden

**LOKAL BEHOVSTYRING** - Styring med sensor for ulike zoner  
Tilbehør: App + CO<sub>2</sub>-sensor/bevægelsesvakt + spjeld  
Resultat: Øget luftmængde i zoner, der har behov for det

**PAIKALLINEN TARVEOHJAUSTA** - Ohjaus, jossa on anturi eri alueille  
Tilbehör: App + CO<sub>2</sub>-tunnistin/lilkevahti + pelti  
Resultat: App + CO<sub>2</sub>-sensor/motion sensor + pelti

**LOCAL DEMAND CONTROL** - Sensor control for different zones  
Accessories: App + CO<sub>2</sub>-sensor/motion sensor + damper  
Resultat: Increased air flow rate in zones that need it

**DA**  
**FI**  
**EN**  
**NO**  
**SV**

**ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ENERGEIA • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI**  
**2016** **1254/2014**

**ENERG** **енергия • ενέργεια** **Y IJA** **IE IA**

**FLEXIT** **Flexit Nordic CL2 RER**



**A+** **A** **B** **C** **D** **E** **F** **G**

**45 dB** **274 m³/h**

**ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ENERGEIA • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI**  
**2016** **1254/2014**

## CTRL 1,0

<b>MANUELL KONTROL</b> - Styring med forceringsbytter	DA	Tilbehør: NordicPanel/app/CI 78 Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen
<b>MANUAALINEN HALLINTA</b> - Ohjaus teholaitaisjallia	FI	Varusteet: NordicPanel/app/CI 78 Tulos: Ilmanmääran kasvu koko rakennuksessa
<b>MANUAL CONTROL</b> - Forcing switch control	EN	Accessories: NordicPanel/app/CI 78 Resultat: Increased air flow for whole building
<b>MANUELL KONTROLL</b> - Styr med forceringsbytare	SV	Utrustning: NordicPanel/app/CI 78 Resultat: Okad luftmängd för hela byggnaden

**ENERG** **енергия • ενέργεια** **Y IJA** **IE IA**

**FLEXIT** **Flexit Nordic CL2 RER**



**A+** **A** **B** **C** **D** **E** **F** **G**

**45 dB** **274 m³/h**

**ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ENERGEIA • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI**  
**2016** **1254/2014**