


Modbus extender

112690-05
2014-08

- (N)** Tilkoblingsveiledning
- (S)** Tillkopplingsanvisning
- (E)** Installation instructions

ART.NR.:
112377

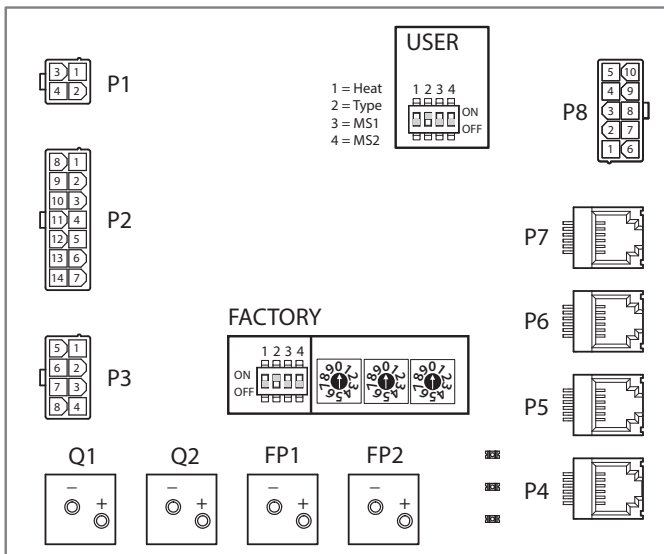

N

Ditt nye kort skal kobles likt det gamle kortet. Enkel beskrivelse følger.

For ytterligere informasjon:
Brukerveiledning CS 2000
(art.nr. 112140)
Elskjema

S

Ditt nya kort skall anslutas på samma sätt som det gamla kortet. Enkel beskrivning följer.

För ytterligare information:
Bruksanvisning CS 2000
(art.nr. 112140)
Elskjema


E

Your new board should be connected the same way as the old one.

For further information:
User Guide CS 2000 (art.nr. 112140)
Elskjema

 Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

 Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman.

 All electrical connections must be carried out by qualified electricians.

N User

Kortet har flere mikrobytere med betegnelsen "USER" som brukes til å konfigurere enheten etter hvilken type varmebatteri som installeres.

Mikro-bryter	ON	OFF
1	Varme-batteri	Ikke varmebatteri
2	Elbatteri	Vannbatteri
3	-	Skal stå i OFF
4	-	Skal stå i OFF

S User

Kortet har ett antal dip-switchar benämnda "USER" som används för att konfigurera aggregatet efter vilken typ av värmebatteri som installeras.

Dip-switch	ON	OFF
1	Värme-batteri	Ej värmebatteri
2	Elbatteri	Vatten-batteri
3	-	Skall stå i OFF
4	-	Skall stå i OFF

E User

The card has a number of dipswitches called 'USER' that are used to configure the unit, depending on the type of heating coil installed.

Dip-switch no.	ON	OFF
1	Heating coil	No heating coil
2	Electric heating coil	Water heating coil
3	-	Must be OFF
4	-	Must be OFF

Factory

Mikrobytere/
Dipswitch

Standard Default	
1	OFF
2	ON
3	OFF
4	OFF

DIP-Switch

S10R	0-7-9
S15R	0-8-4
S20R	0-9-5
S32R	0-9-5
S50R	1-6-0
L14R	0-7-9
L20R	0-9-5
L26R	0-9-5
L32R	0-9-5
L50R	1-6-0

↓

N Still inn rotasjonsbryterne lik tabell

S Ställ in den roterande DIP-switch enligt tabell

E Set the rotary DIP-switches equal to the table

N Ved spesielle konfigurasjoner kan denne være innstilt på en annen måte.

S Vid speciella konfigurationer kan denna vara inställd på et annat sätt


E The settings could be different in special configurations

N

Trykkfølere

Kortets komponenter har følgende funksjon:

Komponent	Funksjon
Q1	Differansetrykkvakt for luftmengdemåling på tilluftsvifte
Q2	Differansetrykkvakt for luftmengdemåling på avtrekksvifte
FP1	Differansetrykkvakt for tilluftsfilter
FP2	Differansetrykkvakt for avtrekksfilter

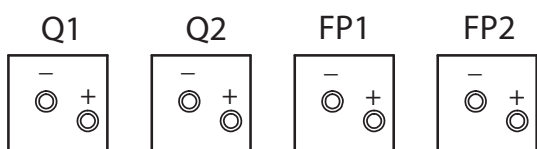

S

Tryckgivare

Kortets komponenter har følgende funktion:

Komponent	Funktion
Q1	Differansetrykkvakt för flödesmätning på tilluftsfläkt
Q2	Differansetrykkvakt för flödesmätning på frånluftsfläkt
FP1	Differansetrykkvakt för tilluftsfilter
FP2	Differansetrykkvakt för frånluftsfilter

E

Pressure sensors

The card's components have the following functions.

Component	Function
Q1	Differential pressure monitor for flow measurement on supply air fan
Q2	Differential pressure monitor for flow measurement on extract air fan
FP1	Differential pressure monitor for supply air filter
FP2	Differential pressure monitor for extract air filter