

KOMBIBOKS

N Monteringsveiledning

Bruksområde

Kombinert boks avkastluft og uteluftinntak montert på samme sted i fasaden.

Plassering

Kanalene kommer gjerne ut i forbindelse med etasjeskiller, slik at høyde over bakken gir seg selv. Det må være 2–3 m fritt rom foran avkastutløp. Boksen skal ikke plasseres nærmere takskjegg enn tilsvarende bredden av takskjegget, grunnet fare for kondens/isdannelse på takskjegget. Kombiboks monteres hvis mulig på husets minst værharde side.

Montering

Utsparinger for kanaler tas i henhold til målskisse. Diameter på utsparinger bør være ca 20 mm større enn nominell diameter. Ved å flytte lokket på boksen kan den roteres 180° og dermed gi mulighet for en alternativ kanaltilkobling. Uteluften skal alltid komme inn nedenfra og avkastluften blåses i nippelen rett ut. Skru fast boksen på yttervegg først og monter til kanaler fra innsiden. Kanalene bør ligge med fall mot yttervegg så evt. drivregn kan renne ut igjen.



Avkastkanalen skal forsynes med lydfelle.


Produktbeskrivelse

Den spesielle utforming på boksen gjør at «kortslutning» mellom avkast og uteluft unngås. Avkastluften føres i konsentrert stråle langt vekk fra vegg mens uteluften suges inn fra nærområdet under boksen. Begge uttakene er skjermet med gitter.

Materialbeskrivelse

Kombiboksene er laget i pulverlakkert 0,6 mm stålplate med sort eller hvit farge. Tilkoplingsniplene er i varmgalvanisert plate og forsynt med tetningspakninger i EPDM-gummi.

Målspesifikasjoner:

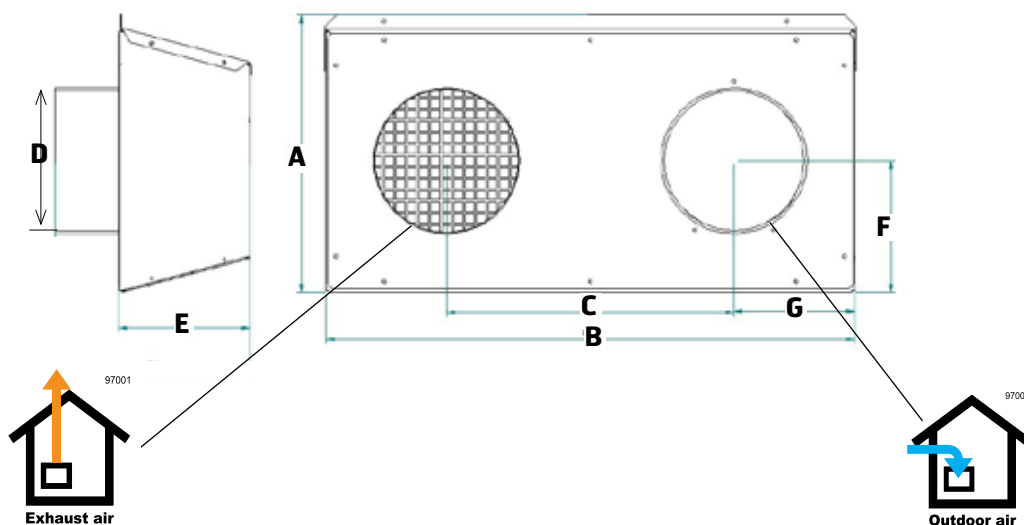

	A	B	C	D	E	F	G
Ø 125 mm	253	460	250	125	114	126	105
Ø 160 mm	293	460	240	160	114	146	110
Ø 200 mm	333	460	220	200	114	179	120
Ø 250 mm	440	780	430	250	185	215	220
Ø 315 mm	530	940	520	315	250	255	265