



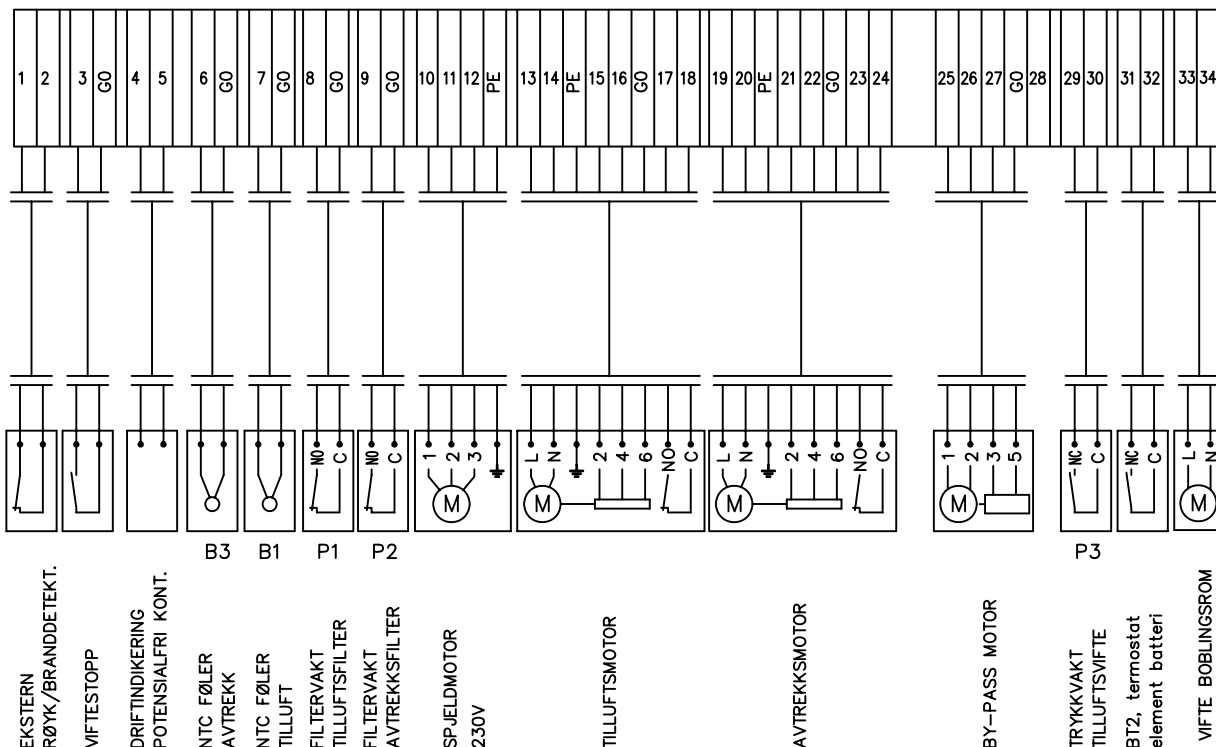


MAX(°C): MAX BEGRENSENING PÅ TILLUFTSTEMP. VED AVTREKKSREGULERING
 MIN(°C): MIN BEGRENSENING PÅ TILLUFTSTEMP. VED AVTREKKSREGULERING
 TH1: POT.METER FOR Å JUSTERE INN HAST. 1 PÅ TILLUFT FRA 20% TIL 60%.
 AH1: POT.METER FOR Å JUSTERE INN HAST. 1 PÅ AVTREKK FRA 20% TIL 60%.
 TH2: POT.METER FOR Å JUSTERE INN HAST. 2 PÅ TILLUFT FRA 40% TIL 100%.
 AH2: POT.METER FOR Å JUSTERE INN HAST. 2 PÅ TILLUFT FRA 40% TIL 100%.
 CAL T2: FABRIKK INNSTILT OG SKAL IKKE ENDRES. POT.METER FOR Å JUSTERE FØLSOMHETEN PÅ ETTERVARMEN
 DPB: FABRIKK INNSTILT OG SKAL IKKE ENDRES. POT.METER FOR Å JUSTERE FØLSOMHETEN PÅ ETTERVARMEN

INTERN KOBLING GRUNDFOS MOTOR 0.75–1.4KW

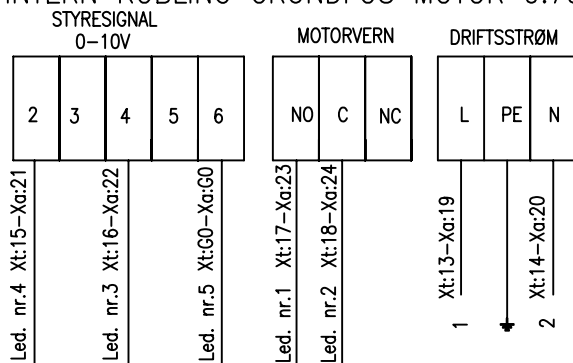


Xt = TILLUFTSMOTOR
 Xa = AVTREKKS MOTOR

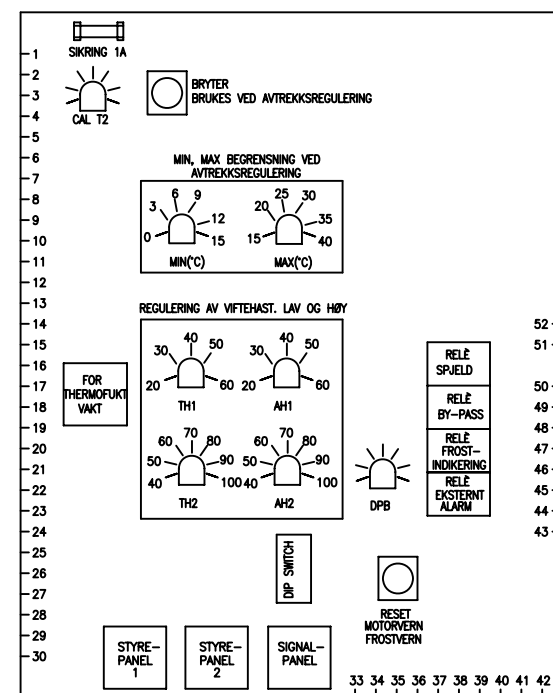

DIPSWITCHINSTILLINGER

	OFF	ON
1	AGGREGATET ER UTSTYRT MED VANNBATTERI	AGGREGATET ER UTSTYRT MED ELBATTERI
2	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	VIFTESTANS VED NATTSENKING
3	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	TEMPERATUR REDUSERES 3° VED NATTSENKING
4	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	VIFTEHASTIGHET REDUSERES TIL LAV VED NATTSENKING
5	INGEN PÅVIRKING	VIFTEHASTIGHETEN REDUSERES VED LAV INBLÅSNINGSTEMP
6	AGGREGATET ER UTSTYRT MED FORVARMEBATTERI	AGGREGATET ER UTSTYRT MED BYPASS ELLER ROTOR
7	AGGREGAT MED 1 STK ELGRUPPE ELLER VANNBATTERI	AGGREGATET ER UTSTYRT MED TRINNKOBLET ELBATTERI
8	AGGREGATET ER UTSTYRT MED ISDN-TERMOFUKTFØLER	AGGREGATET ER UTSTYRT MED PLUGG-TERMOFUKTFØLER ELLER ROTOR

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.
Date	28.10.02	Drawn	T. I. Engen	Projection	Scale
Checked		Appr.			
KOBLING REKKEKLEMMER S20/30 XE 230V					Replaces: 342022
Replaced by: 1/3					Side: 1/3

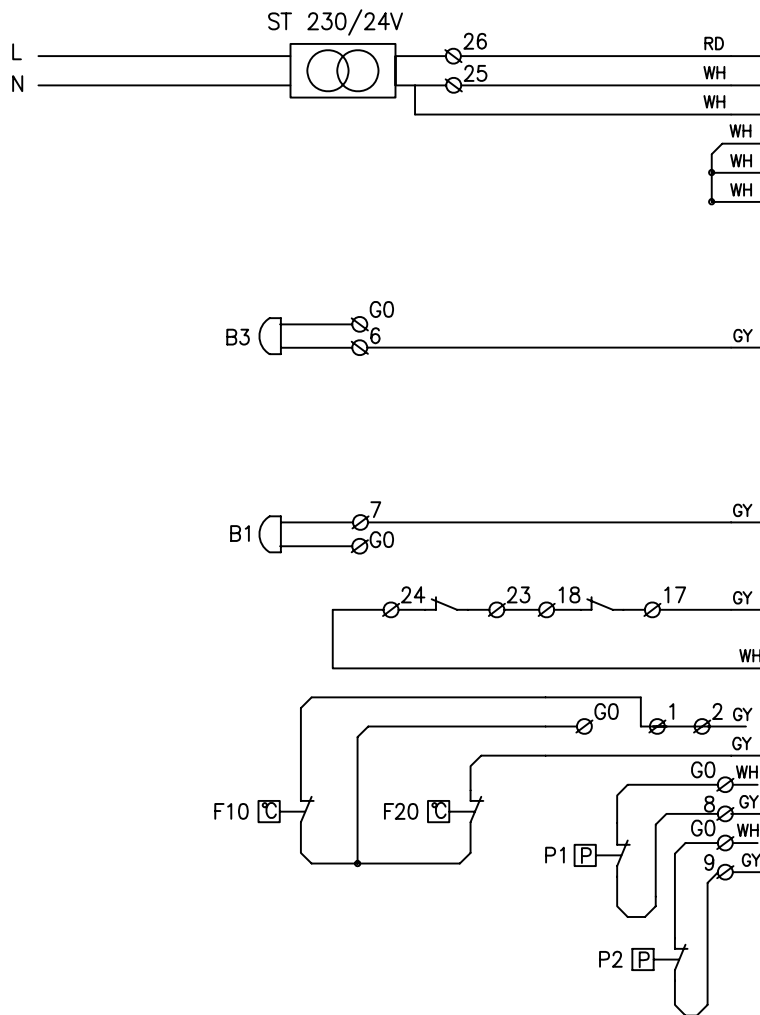

- 1 24V+
- 2 24V-
- 3 G0
- 4 G0
- 5 ROTASJONSVAKT
- 6 SPES.RØYK
- 7 0-10V_SP_LUFTM.
- 8 +10V
- 9 VARMEBATTERI_ON/OFF
- 10 SOMMERKJØLING
- 11 T3(AVTREKKSØLER)
- 12 G0
- 13 SP._TEMPERATUR
- 14 +10V
- 15 FUKT
- 16 T1(TERMOFUKTFØLER)
- 17 T2(TILLUFTSFØLER)
- 18 T4(VANNBATTERI)
- 19 LUFTMENGDGIVER
- 20 MOTORVERN
- 21 NC
- 22 G0
- 23 NC
- 24 BT
- 25 OT
- 26 G0
- 27 T/F
- 28 G0
- 29 A/F
- 30 UR

STYRE-PANEL 1

STYRE-PANEL 2

SIGNAL-PANEL

24V G0

VIFTESTOPP

RESET

ETTERVARME_24V

0-10V_ETTERVARME

0-10V_BPASS

0-10V_AVTREKK

0-10V_TILLUFT

VIFTER_ON/OFF

- VANNPUMPE_2 52
- VANNPUMPE_1 51
- SPJELD_2 50
- SPJELD_1 49
- BYPASS_2 48
- BYPASS_1 47
- FROST_VANNB._2 46
- FROST_VANNB._1 45
- FELLESALARM_2 44
- FELLESALARM_1 43

BK 12

BK L2

- B1: Temperaturføler, tilluft
- B3: Temperaturføler, avtrekk (Ikke standard)
- ST: Trafo 230V/24V
- F10-19: Branntermostat, man. reset
- F20-29: Overhetningstermostat
- P1: Filtervakt, tilluftsfilter
- P2: Filtervakt, avtrekksfilter

FARGEKODE - INTERNE LEDNINGER

L1	230V	SVART	BK
L2	230V	SVART	BK
24V AC (G)	LED 1+	RØD	RD
NULL (0-PUNKT) G0	LED 2-	HVIT	WH
24V DC	LED 1+	BLÅ(MØRK)	BU
NULL (0-PUNKT) G0	LED 2-	HVIT	WH
0-10V DC		GRÅ	GY
POT.FRI SIGNAL		GRÅ	GY
G0 (0-PUNKT) FRA TRAFØ 24V-			

3 GY

SSR_A1 BU


27 GY

22 GY


16 GY

15,21 GY

1 ENDRET G0		2005-12-13/LA		Changes Date/Sign.	
No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.		Drawing no. Standard	Art. No.
Date	28.10.02	Drawn	T. I. Engen	Projection	
Checked		Appr.			
KOBLING STYREKORT				Replaces:	
S20/30 XE 230V				Replaced by:	
				342022	
				Side: 2/3	

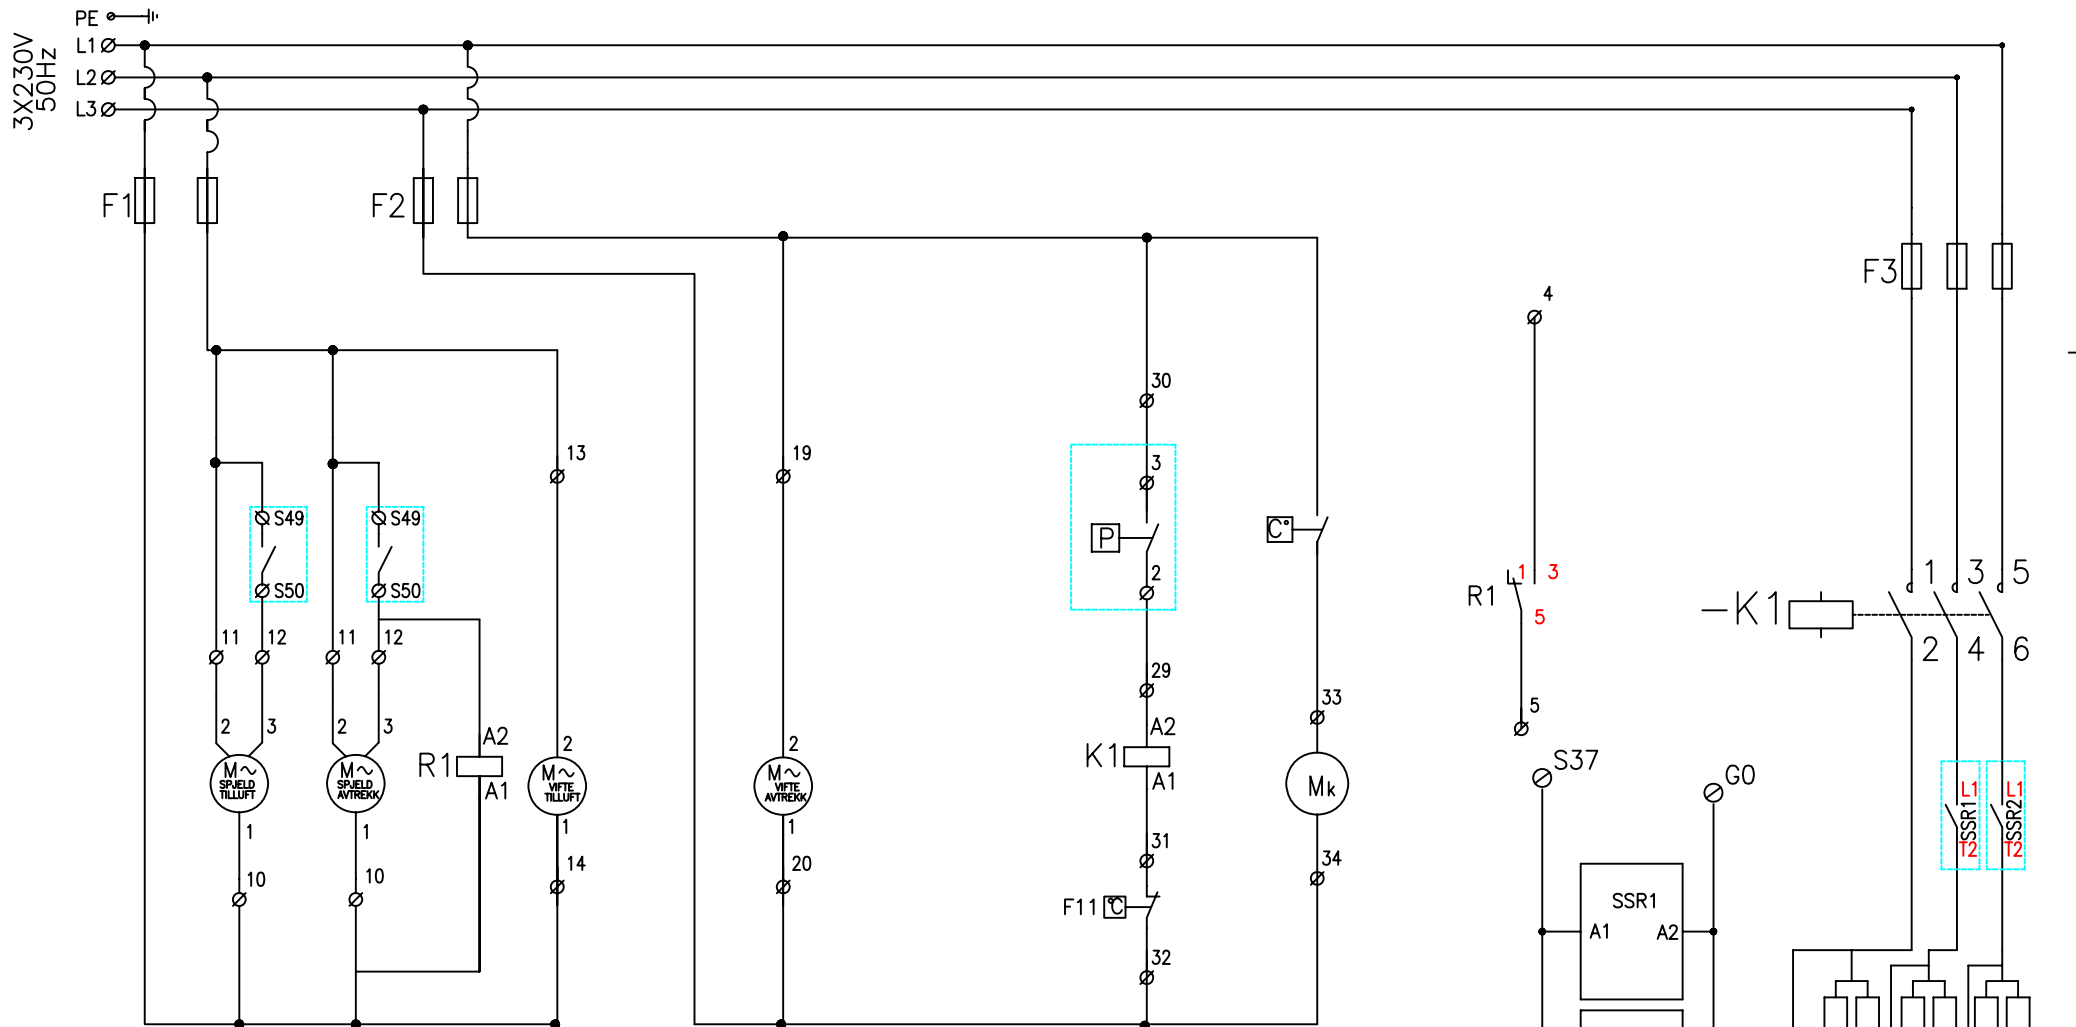

XX: Rekkeklemmer
 SXX: Rekkeklemmer på styrekort
 F1: Sikring 2x16A
 F2: Sikring 2x16A
 F3: Sikring 3x50A
 VE: Varmeelement S20= 2000W S30=2500W
 K1: Kontaktor, Min 3x45A
 P: Trykkvakt
 F11: Branntermostat, man. reset

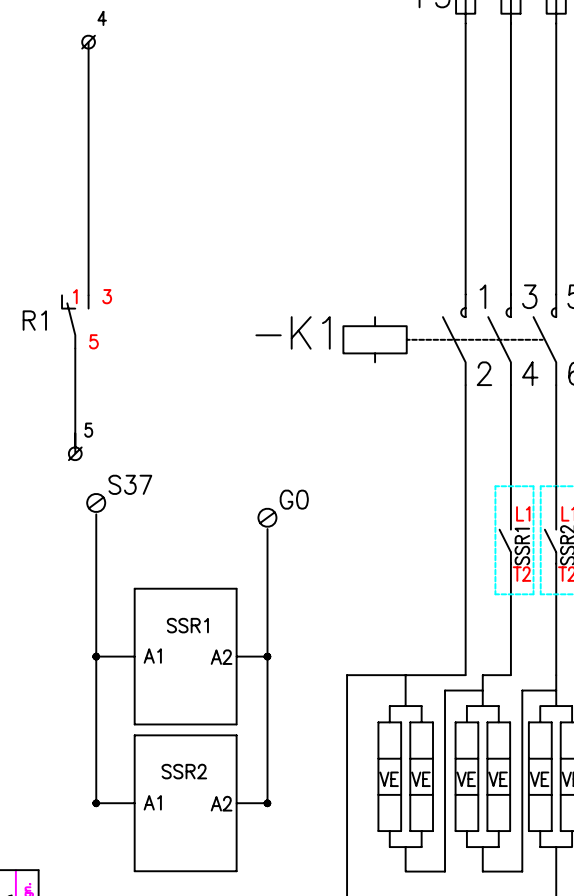

1	ENDRET GO	Changes	2005-07-14/LA	Date/Sign.										
					No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.		Drawing no. Standard		Art. No.	Matr. Spec.		
					Date	28.10.02		Drawn	T. I. Engen		Projection	Scale		
					Checked			Appr.						
					KOBLING KOMPONENTER									
S20/30 XE 230V														
										342022		Side: 3/3		