



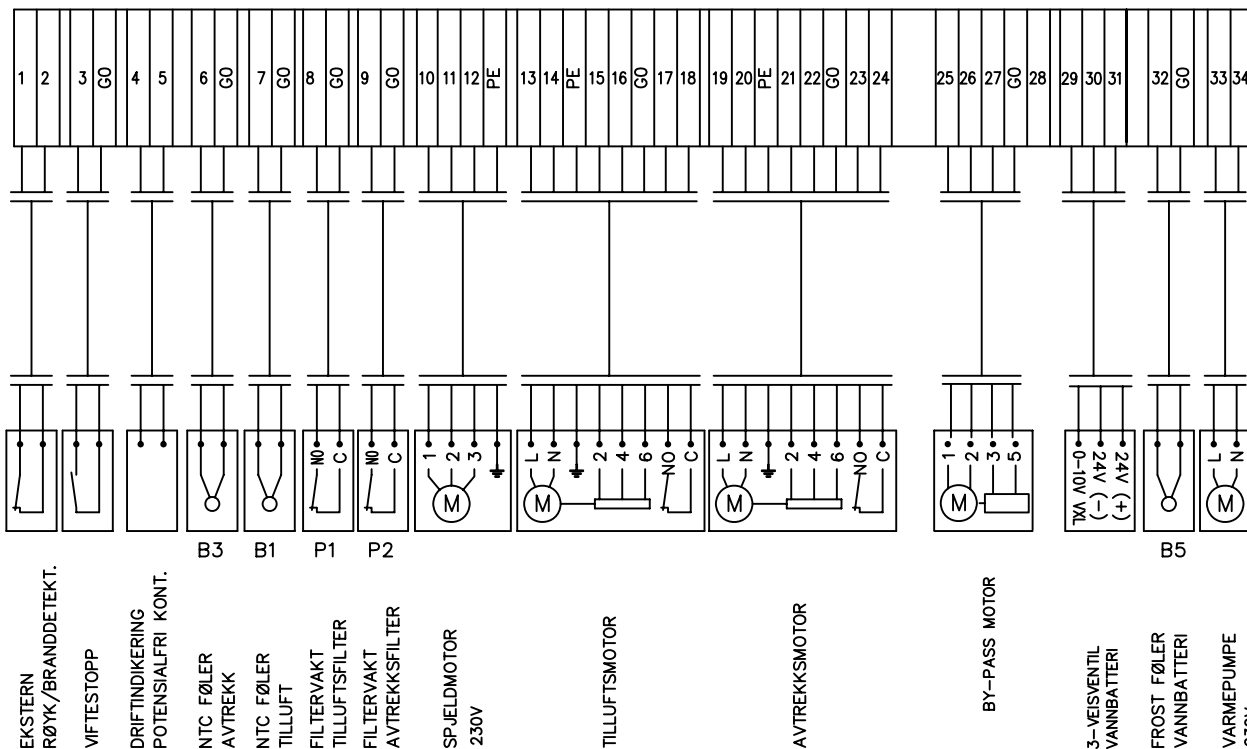


MAX(°C): MAX BEGRENSENING PÅ TILLUFTSTEMP. VED AVTREKKSREGULERING
 MIN(°C): MIN BEGRENSENING PÅ TILLUFTSTEMP. VED AVTREKKSREGULERING
 TH1: POT.METER FOR Å JUSTERE INN HAST. 1 PÅ TILLUFT FRA 20% TIL 60%.
 AH1: POT.METER FOR Å JUSTERE INN HAST. 1 PÅ AVTREKK FRA 20% TIL 60%.
 TH2: POT.METER FOR Å JUSTERE INN HAST. 2 PÅ TILLUFT FRA 40% TIL 100%.
 AH2: POT.METER FOR Å JUSTERE INN HAST. 2 PÅ TILLUFT FRA 40% TIL 100%.
 CAL T2: FABRIKK INNSTILT OG SKAL IKKE ENDRES. POT.METER FOR Å KALIBRERER AV SETPUNT PÅ TILLUFT
 DPB: FABRIKK INNSTILT OG SKAL IKKE ENDRES. POT.METER FOR Å JUSTERE FØLSOMHETEN PÅ ETTERVARMEN

INTERN KOBLING GRUNDFOS MOTOR 0.75–1.4KW

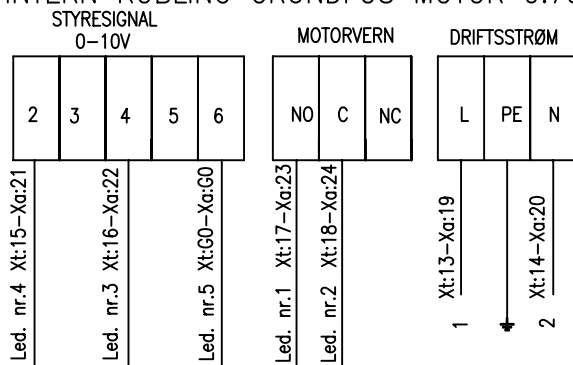


X1= TILLUFTSMOTOR
 Xa= AVTREKKS MOTOR

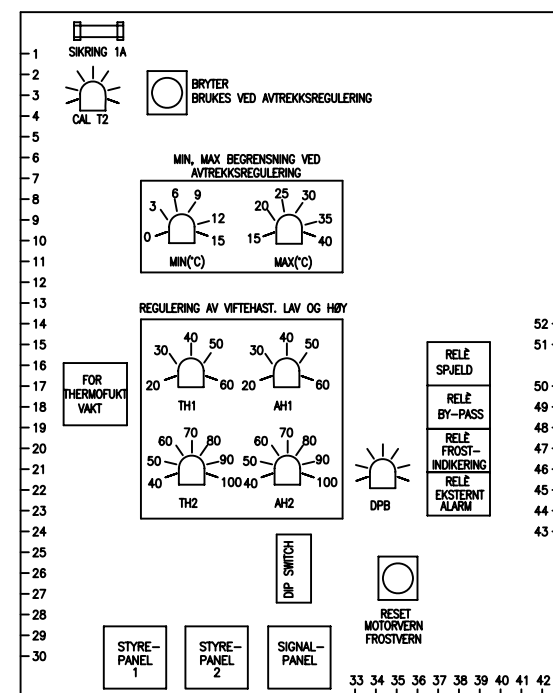

DIPSWITCHINSTILLINGER

	OFF	ON
1	AGGREGATET ER UTSTYRT MED VANNBATTERI	AGGREGATET ER UTSTYRT MED ELBATTERI
2	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	VIFTESTANS VED NATTSENKING
3	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	TEMPERATUR REDUSERES 3° VED NATTSENKING
4	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	VIFTEHASTIGHET REDUSERES TIL LAV VED NATTSENKING
5	INGEN PÅVIRKNING	VIFTEHASTIGHETEN REDUSERES VED LAV INBLÅSNINGSTEMP
6	AGGREGATET ER UTSTYRT MED FORVARMEBATTERI	AGGREGATET ER UTSTYRT MED BYPASS ELLER ROTOR
7	AGGREGAT MED 1 STK ELGRUPPE ELLER VANNBATTERI	AGGREGATET ER UTSTYRT MED TRINNKOBLET ELBATTERI
8	AGGREGATET ER UTSTYRT MED ISDN-TERMOFUKTFØLER	AGGREGATET ER UTSTYRT MED PLUGG-TERMOFUKTFØLER ELLER ROTOR

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.
Date	28.10.02	Drawn	Projection	Scale	
Checked		T. I. Engen	Appr.		
REKKEKLEMMER SKJEMA					Replaces:
S20/30 XW 400V					Replaced by:
342025					Side: 1/3

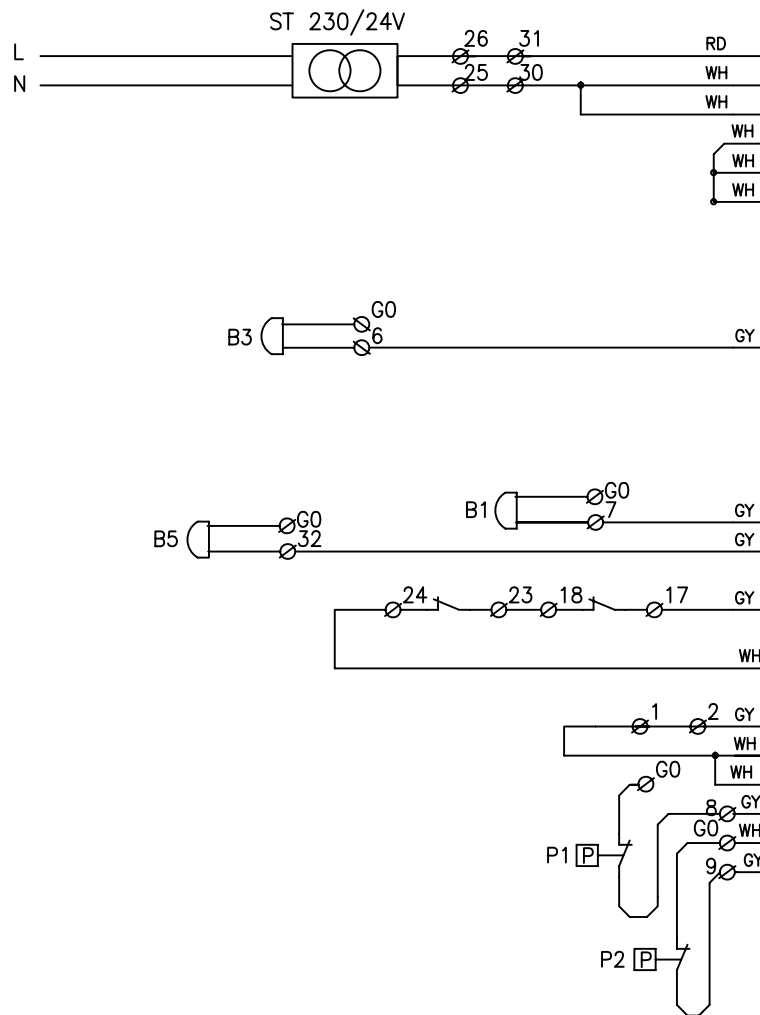

- 1 24V+
- 2 24V-
- 3 G0
- 4 G0
- 5 ROTASJONSVAKT
- 6 SPES.RØYK
- 7 0-10V_SP_LUFTM.
- 8 +10V
- 9 VARMEBATTERI_ON/OFF
- 10 SOMMERKJØLING
- 11 T3(AVTREKKSFØLER)
- 12 G0
- 13 SP._TEMPERATUR
- 14 +10V
- 15 FUKT
- 16 T1(TERMOFUKTFØLER)
- 17 T2(TILLUFTSFØLER)
- 18 T4(VANNBATTERI)
- 19 LUFTMENGDEGIVER
- 20 MOTORVERN
- 21 NC
- 22 G0
- 23 NC
- 24 BT
- 25 OT
- 26 G0
- 27 T/F
- 28 G0
- 29 A/F
- 30 UR

STYRE-
PANEL
1

STYRE-
PANEL
2

SIGNAL-
PANEL

24V
33 34

VIFTESTOPP
RESET

PULSER

0-10V_LITTERVARME
0-10V_BPASS
0-10V_AVTREKK
0-10V_TILLUFT
VIFTER_ON/OFF

VANNPUMPE_2 52
VANNPUMPE_1 51
SPJELD_2 50
SPJELD_1 49
BYPASS_2 48
BYPASS_1 47
FROST_VANNB._2 46
FROST_VANNB._1 45
FELLESALARM_2 44
FELLESALARM_1 43

BK ○ 33
BK ○ L3


B1: Temperaturføler, tilluft
B3: Temperaturføler, avtrekk (Ikke standard)
B5: Frostføler vannbatteri
ST: Trafo 230V/24V
P1: Filtervakt, tilluftsfiler
P2: Filtervakt, avtrekksfiler

FARGEKODE - INTERNE LEDNINGER

L1	230V	SVART	BK
L2	230V	SVART	BK
24V AC (G)	LED 1+	RØD	RD
NULL (0-PUNKT) G0	LED 2-	HVIT	WH
24V DC	LED 1+	BLÅ(MØRK)	BU
NULL (0-PUNKT) G0	LED 2-	HVIT	WH
0-10V DC		GRÅ	GY
POT.FRI SIGNAL		GRÅ	GY
G0 (0-PUNKT) FRA TRAFØ 24V-			

1	ENDRET G0	2005-07-14/LA	Date/Sign.
Changes			
Symbol			

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Motr. Spec.
Date	28.10.02	Drawn	T. I. Engen	Projection	Scale
Checked		Appr.			
KOBLING STYREKORT			Replaces:		
S20/30 XW 400V			Replaced by:		
			342025		
			Side: 2/3		

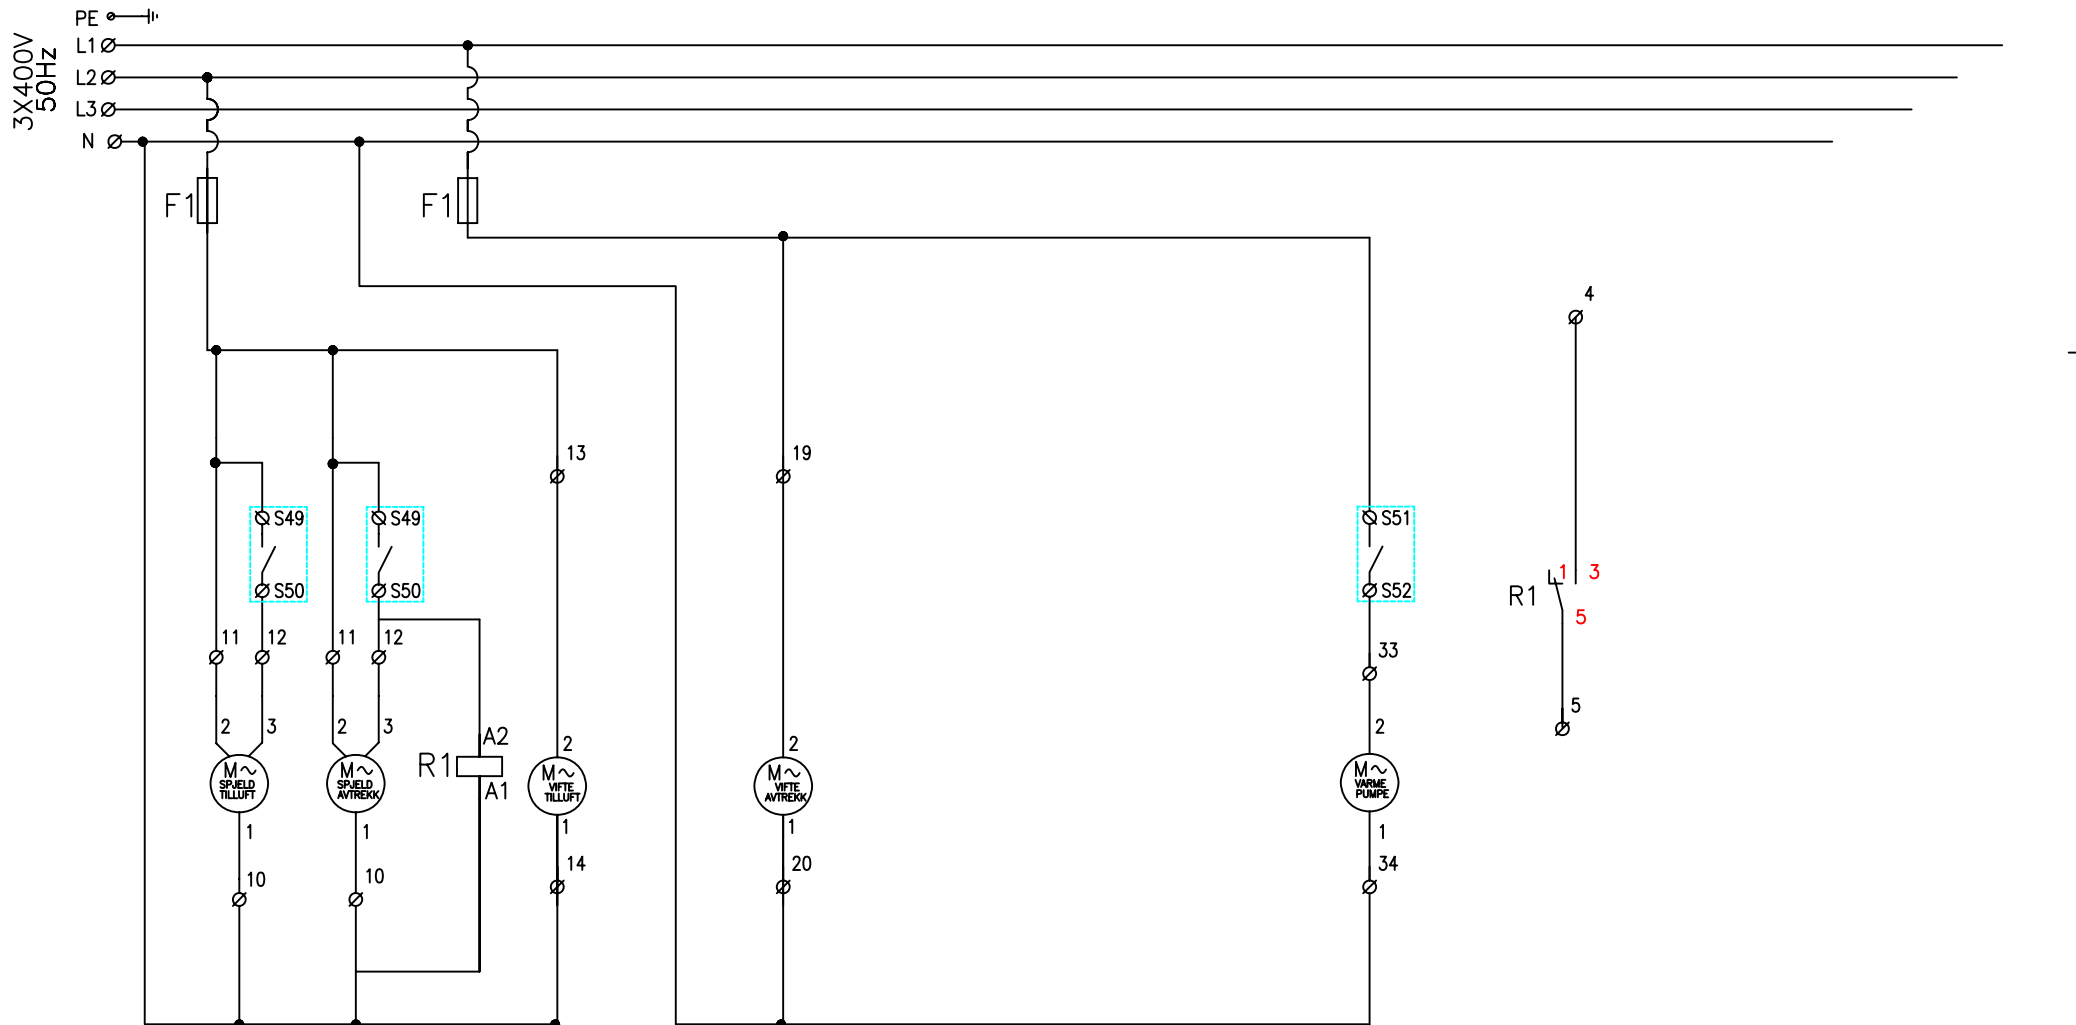

XX: Rekkeklemmer
SXX: Rekkeklemmer på styrekort
F1: Sikring 2x16A

1	ENDRET GO	Changes	2005-07-14/LA	Date/Sign.														
					No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.			Drawing no. Standard		Art. No.		Matr. Spec.				
					Date	28.10.02		Drawn	T. I. Engen		Projection		Scale					
					Checked			Appr.										
					KOBLING KOMPONENTER													
S20/30 WX 400V												342025		Side: 3/3				