

117585-04
2023-04

CTRL 0,65

TIDSUR - Styring med tidsur
DA Tilbehør: App
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen
AJASTIN Ohjaus ajastimella
FI Tilbehør: App
Varustee: App
Tulos: Ilmanmääriä kavsu koko rakennuksessa
TIMER - Timer control
EN Accessories: App
Resultat: Increased air flow for whole building

LOKAL BEHOVSTYRING - Styring med sensor for ulike zoner
NO Tilbehør: App + CO₂-sensor/bevegelsesvakt + spjeld
Resultat: Øget luftmængde i zoner, der har behov for det
PAIKALLINEN TARVEOHJAUSTA Ohjaus, jossa on anturi eri alueille
FI Varusteet: App + CO₂-tunnistin/lilkevahti + pelti
Tulos: Ilmanmääriä kasvu alueilla, joilla tarvitaan
LOCAL DEMAND CONTROL Sensor control for different zones
EN Accessories: App + CO₂-sensor/motion sensor + damper
Resultat: Increased air flow rate in zones that need it

DA
Tilbehør: App + CO₂-sensor/bevegelsesvakt + spjeld
Resultat: Øget luftmængde i zoner, der har behov for det

DA
Tilbehør: App + CO₂-sensor/bevegelsesvakt + spjeld
Resultat: Økt luftmengde i zoner som har behov
LOKAL BEHOVSTYRING Styr med sensor for olika zoner
NO Utrustning: App + CO₂-sensor/bevegelsesvakt + spjeld
Resultat: Ökad luftmängd i de zoner som har behov

SV

DA

NO

FI

EN

SV

DA



<

117585-04
2023-04

CTRL 0,65

TIDSUR - Styring med tidsur
DA Tilbehør: App
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen
AJASTIN Ohjaus ajastimella
FI Varustee: App
Tulos: Ilmanmääriä kavuu koko rakennuksessa
TIMER - Timer control
EN Accessories: App
Resultat: Increased air flow for whole building



LOKAL BEHOVSTYRING - Styring med sensor for ulike zoner
NO Tilbehør: App + CO₂-sensor/bevegelsesvakt + spjeld
Resultat: Øget luftmængde i zoner, der har behov for det
PAIKALLINEN TARVEOHJAUSTA Ohjaus, jossa on anturi eri alueille
FI Varustee: App + CO₂-tunnistin/lilkevaitti + pelti
Tulos: Ilmanmääriä kasvuu alueilla, joilla tarvitaan
LOCAL DEMAND CONTROL Sensor control for different zones
EN Accessories: App + CO₂-sensor/motion sensor + damper
Resultat: Increased air flow rate in zones that need it

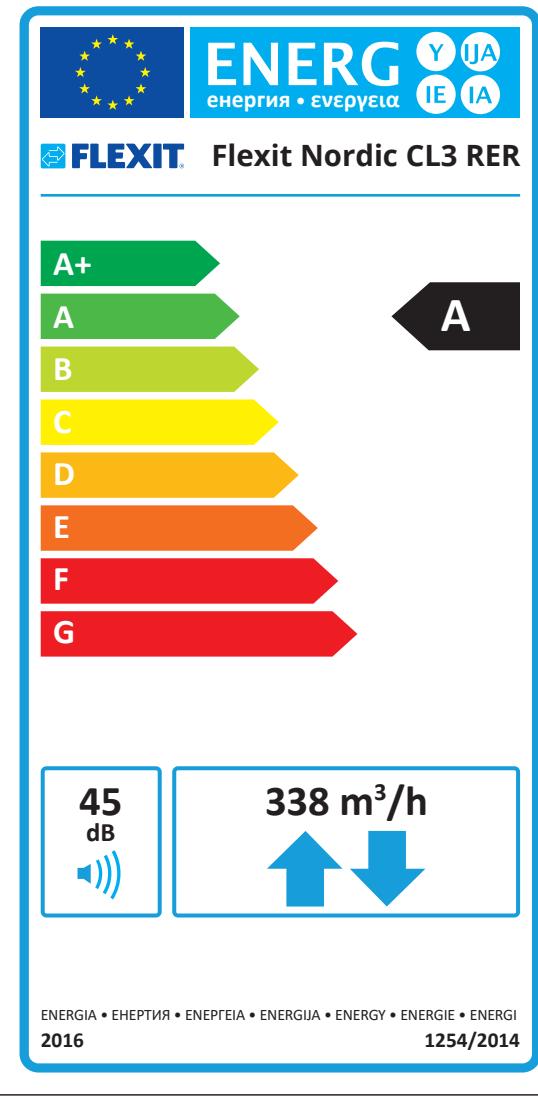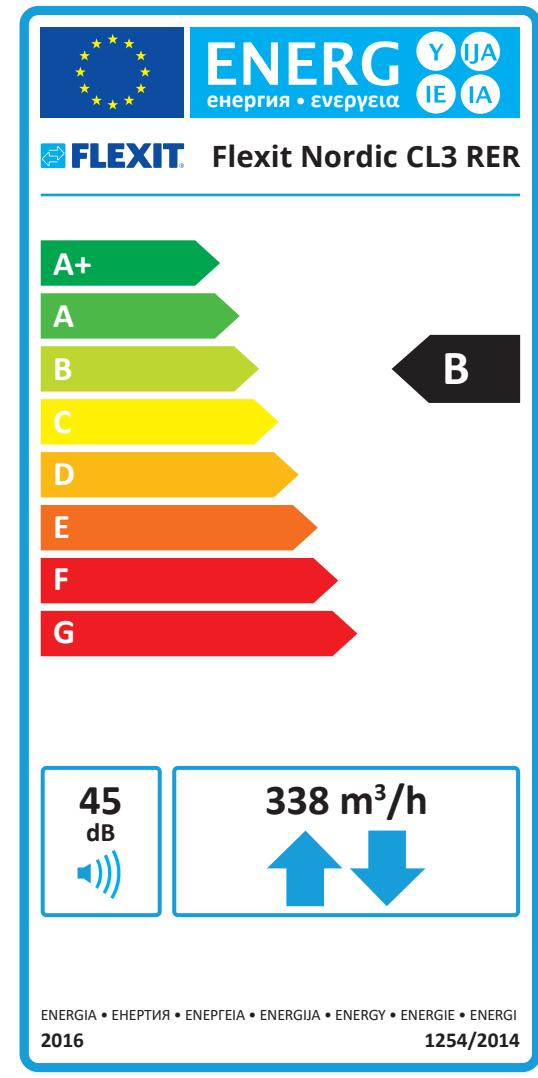

CTRL 0,95

TIDSUR - Styring med tidsur
NO Tilbehør: App
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen
TIDUR - Styr med tidur
SV Utrustning: App
Resultat: Okad luftmängd för hela byggnaden

LOKAL BEHOVSTYRING - Styring med sensor for olika zoner
NO Tilbehør: App + CO₂-sensor/bevegelsesvakt + spjeld
Resultat: Økt luftmengde i zoner som har behov
LOKAL BEHOVSTYRING - Styr med sensor för olika zoner
SV Utrustning: App + CO₂-sensor/bevegelsesvakt + spjeld
Resultat: Okad luftmängd i de zoner som har behov

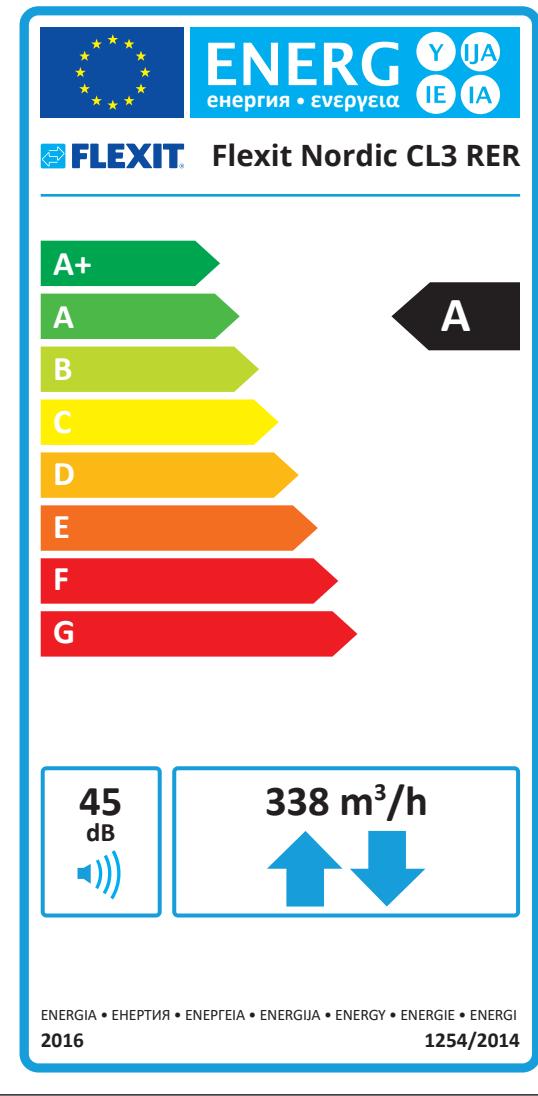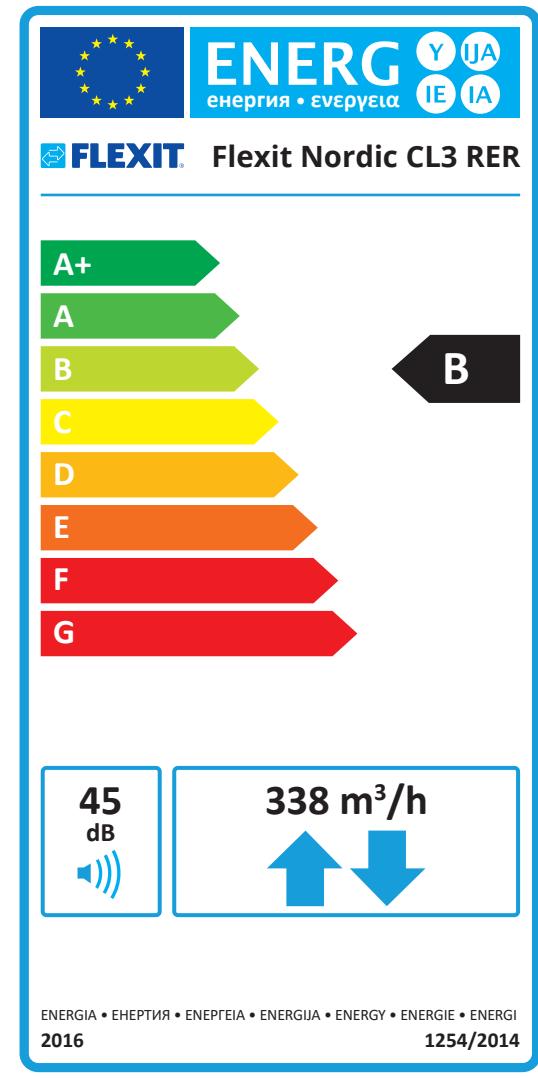

CTRL 1,0

MANUELL KONTROL - Styring med forseringsbytter
NO Tilbehør: NordicPanel/app/CI 78
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen
MANUAALINEN HALLINTA Ohjaus tehostakaisilla a
FI Varustee: NordicPanel/app/CI 78
Tulos: Ilmanmääriä kasvuu koko rakennuksessa
MANUAL CONTROL - Forcing switch control
EN Accessories: NordicPanel/app/CI 78
Resultat: Increased air flow for whole building

LOKAL BEHOVSTYRING - Styring med sensor for olika zoner
NO Tilbehør: App + CO₂-sensor/bevegelsesvakt + spjeld
Resultat: Økt luftmengde i zoner som har behov
LOKAL BEHOVSTYRING - Styr med sensor för olika zoner
SV Utrustning: App + CO₂-sensor/bevegelsesvakt + spjeld
Resultat: Okad luftmängd i de zoner som har behov

