

För aggregat med SP400 automatik (extern EC-modul)

Existerande motor och EC-modul har utgått hos leverantören men kan ersättas av levererad reservdelsmotor med inbyggd EC-modul. Dock måste viss omkoppling i aggregatet göras.

Kabel som går mellan kopplingsplint och EC-modul skall kopplas in direkt på den nya motorn via medföljande kontakter. Se bifogat elschema.

For units with SP400 automatic (external EC module)

Existing engine and EC module have been discontinued by the supplier but can be replaced by the delivered spare parts engine with a built-in EC module. However, some switching in the unit must be done.

Cable running between the terminal block and the EC module must be connected directly to the new motor via the supplied connectors.


See attached wiring diagram.


For enheter med SP400 automatisk (ekstern EC -modul)

Eksisterende motor og EC-modul har utgått hos leverandøren, men kan erstattes av levert reservedelsmotor med innebygd EC-modul. Noen omkobling må gjøres i aggregatet.

Kabel som går mellom rekkeklemmen og EC -modulen må kobles direkte til den nye motoren via de medfølgende kontaktene.


Se vedlagte koblingsskjema.

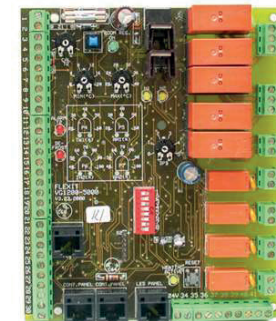**SP400**

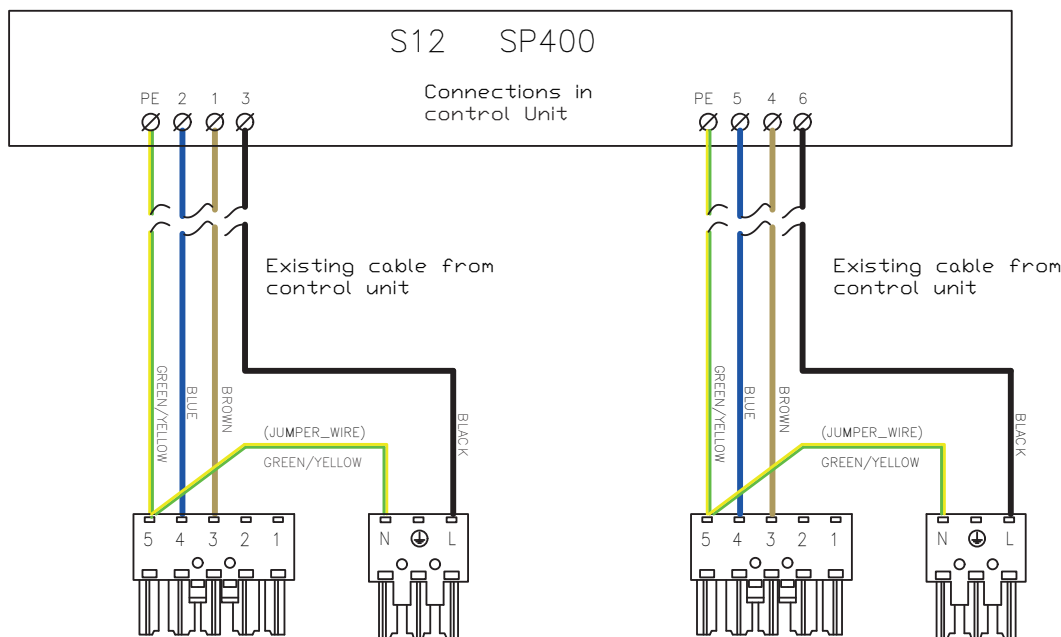

Control side connectors

Item	Art.No	# per Fan
5-pole Female	100638	1
5-pole Strain relief	100642	1
3-pole Female	100634	1
3-pole Strain relief	100640	1
PE Jumper wire	119915	1

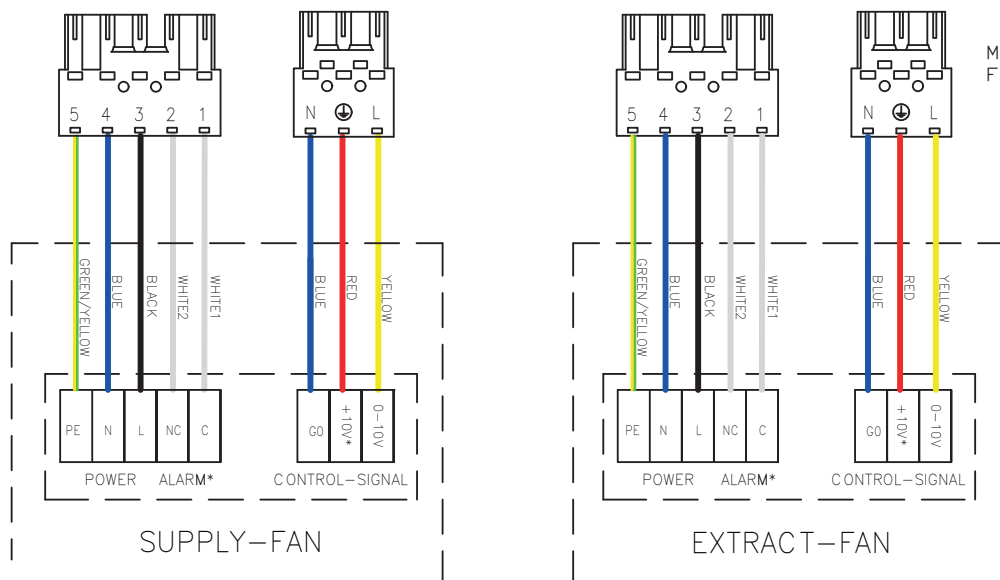

Fan side connectors

Item	Art.No	# per Fan
5-pole Male	100639	1
5-pole Strain relief	100642	1
3-pole Male	100635	1
3-pole Strain relief	100640	1
Locking Clip	100706	2

*(Wires for ALARM and +10v is not used in SP400 controller)

FANS_WITH_EC-MOTOR

Spare fan art.no: 98765

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.
Date	Drawn	Projection	Scale		
2022-03-22	Rydkri				
Checked	Appr.			Replaces: 342158 Replaced by: Side:	
CONNECTION SPARE FAN					
ALBATROSS S12 WITH SP400					
Art.nr 120132					